

北京和睦家京北妇儿医院有限公司
企业绿色绩效评价佐证材料汇总
报告

所属行业：其他非制造业行业

北京和睦家京北妇儿医院有限公司
(加盖公章)

2025 年 12 月 09 日

001377

目录

1 办公楼宇节能降耗	1
1.1 建筑节能	2
1.1.1 可再生能源系统采用情况	2
1.1.2 单位建筑面积综合能耗	2
1.1.3 建筑物单位面积耗热量	2
1.1.4 能源利用状况	2
1.2 设备节能	2
1.3 建筑节水	2
1.4 绿色建筑	2
2 污染物排放管理	2
2.1 大气污染物排放	2
2.2 水污染物排放	12
2.3 固体废物处置	90
2.4 噪声防治	105
3 移动排放源结构及排放	105
3.1 车辆运输和通勤	105
3.2 场内非道路移动机械	105
4 节能减碳	105
4.1 碳市场履约	105

4.2 碳排放强度	105
5 环境管理	105
5.1 清洁生产	105
5.2 环境管理制度	105
5.3 突发环境事件和生态环境行政处罚	110

1 办公楼宇节能降耗

房屋租赁合同	
出租方：北京百声时代文化发展有限公司（以下简称“甲方”）	
法定地址：北京市朝阳区三间房乡裕粮坡 268 号三层 301 号房间	
法定代表人：李海龙	
承租方：北京和睦家京北妇儿医院有限公司（以下简称“乙方”）	
法定地址：北京市朝阳区北苑路甲 170 号院 1 号楼	
法定代表人：Roberta Lipson 李碧菁	
甲乙双方依据有关法律规定，按照诚实信用、等价有偿的原则，经双方协商一致，就房屋租赁事宜达成本合同之条款，双方愿意共同遵守。	
第一条 租赁标的及用途	
1. 甲方同意根据本合同的条件和条款将其合法拥有出租权的位于北京市朝阳区北苑路甲 170 号院一号楼的一整幢房屋（3 号地块）绿隔产业（商业）、绿隔产业（办公）（以下简称“房屋”）出租给乙方；	
2. 房屋的所有权人为北京华汇房地产开发中心（以下简称“华汇”）。华汇将房屋出租给与北京东方夏威夷国际商务会馆有限责任公司（以下简称“夏威夷”），期限自 2010 年 11 月 1 日至 2030 年 10 月 31 日，夏威夷拥有转租权，华汇与夏威夷于 2009 年 1 月 4 日签署的《房屋场地租赁合同》请见附件一。华汇已表示同意将夏威夷的租赁权及转租权延长至 2037 年 6 月 30 日。夏威夷将房屋转租给甲方，期限为 12.5 年，甲方拥有转租权，夏威夷与甲方于 2016 年 5 月 14 日签署的《房屋场地租赁合同》请见附件二。夏威夷已表示同意将甲方的租赁权及转租权延长至 2037 年 6 月 30 日；	

图 1 租赁合同

1.1 建筑节能

企业办公楼宇为租用，该指标不参评。

1.1.1 可再生能源系统采用情况

企业办公楼宇为租用，该指标不参评。

1.1.2 单位建筑面积综合能耗

企业办公楼宇为租用，该指标不参评。

1.1.3 建筑物单位面积耗热量

企业办公楼宇为租用，该指标不参评。

1.1.4 能源利用状况

企业办公楼宇为租用，该指标不参评。

1.2 设备节能

企业办公楼宇为租用，该指标不参评。

1.3 建筑节水

企业办公楼宇为租用，该指标不参评。

1.4 绿色建筑

企业办公楼宇为租用，该指标不参评。

2 污染物排放管理

2.1 大气污染物排放

我单位未建有锅炉房，无职工食堂，污水站厂界无组织严格按照排污许可证管理要求完成相关检测，满足《大

气污染物综合排放标准》(DB11/501) 限值要求。

检测报告

报告编号：2024HJ-0234

共 10 页 第 01 页

有组织废气检测结果				
排气筒名称		污水处理站排气筒	采样日期	2024-02-03
排气筒高度 (m)		30	采样位置	净化后监测口
生产设备		污水处理站	投运日期	—
净化设备/方式		活性炭吸附	投运日期	—
测点截面积 (m²)		0.018		
监测时间		12:47—13:53		
大气压 (kPa)		103.3		
烟气温度 (°C)		9.2		
烟气湿度 (%)		2.2		
静压 (kPa)		0.11		
动压 (Pa)		9		
烟气平均流速 (m/s)		3.2		
标干烟气量 (m³/h)		196		
检测项目		检测结果	标准限值	是否符合
氨	排放浓度(mg/m³)	0.35	10	是
	排放速率 (kg/h)	6.86×10 ⁻⁵	4.1	是
硫化氢	排放浓度(mg/m³)	0.35	3.0	是
	排放速率 (kg/h)	6.86×10 ⁻⁵	0.20	是
臭气浓度	排放浓度(无量纲)	630	12800	是
注：限值标准由委托方提供，标准限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）“表3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”中Ⅱ时段的限值标准。				
本页以下空白				

图 2 有组织废气检测结果（第一季度）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号 : 2024HJ-1239

共 10 页 第 01 页

有组织废气检测结果				
排气筒名称		污水处理站排气筒	采样日期	2024-05-08
排气筒高度 (m)		30	采样位置	净化后监测口
生产设备		污水处理站	投运日期	—
净化设备/方式		活性炭吸附	投运日期	—
测点截面积 (m²)		E018		
监测时间		10:25—11:31		
大气压 (kPa)		101.5		
烟气温度 (°C)		13.6		
烟气湿度 (%)		2.3		
静压 (kPa)		-0.03		
动压 (Pa)		10		
烟气平均流速 (m/s)		3.5		
标干烟气量 (m³/h)		206		
检测项目		检测结果	标准限值	是否符合
氨	排放浓度(mg/m³)	0.35	10	是
	排放速率 (kg/h)	7.21×10 ⁻⁵	4.1	是
硫化氢	排放浓度(mg/m³)	0.32	3.0	是
	排放速率 (kg/h)	6.59×10 ⁻⁵	0.20	是
臭气浓度	排放浓度(无量纲)	851	12800	是
注：限值标准由委托方提供，标准限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）“表3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”中II时段的限值标准。				
本页以下空白				

图 3 有组织废气检测结果（第二季度）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号：2024HJ-2544

共 10 页 第 01 页

有组织废气检测结果				
排气筒名称		污水处理站排气筒	采样日期	2024-08-12
排气筒高度 (m)		30	采样位置	净化后监测口
生产设备		污水处理站	投运日期	—
净化设备/方式		活性炭吸附	投运日期	—
测点截面积 (m ²)		0.018		
监测时间		13:36—14:43		
大气压 (kPa)		99.8		
烟气温度 (°C)		32.6		
烟气湿度 (%)		1.9		
静压 (kPa)		0.12		
动压 (Pa)		11		
烟气平均流速 (m/s)		3.6		
标干烟气量 (m ³ /h)		196		
检测项目		检测结果	标准限值	是否符合
氨	排放浓度(mg/m ³)	0.37	10	是
	排放速率 (kg/h)	7.25×10^{-5}	4.1	是
硫化氢	排放浓度(mg/m ³)	<0.01	3.0	是
	排放速率 (kg/h)	$<1.96 \times 10^{-6}$	0.20	是
臭气浓度	排放浓度(无量纲)	724	12800	是

注：限值标准由委托方提供，标准限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）“表 3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”中II时段的限值标准。

本页以下空白

图 4 有组织废气检测结果（第三季度）

检测报告

报告编号：2024HJ-4007 共 10 页 第 01 页

有组织废气检测结果				
排气筒名称		污水处理站排气筒		采样日期
				2024-11-14
排气筒高度 (m)		30		采样位置
				净化后监测口
生产设备		污水处理站		投运日期
				—
净化设备/方式		活性炭吸附		投运日期
				—
测点截面积 (m²)		0.018		
监测时间		12:59—14:07	15:10	17:11
大气压 (kPa)		101.3	101.2	101.2
烟气温度 (°C)		21.5	21.0	20.7
烟气湿度 (%)		1.8	1.8	1.8
静压 (kPa)		0.18	0.16	0.14
动压 (Pa)		9	17	8
烟气平均流速 (m/s)		3.2	4.4	3.0
标干烟气量 (m³/h)		190	255	176
检测项目		检测结果		标准 限值
氨	排放浓度(mg/m³)	0.31		10
	排放速率 (kg/h)	5.89×10 ⁻⁵		4.1
硫化氢	排放浓度(mg/m³)	0.26		3.0
	排放速率 (kg/h)	4.94×10 ⁻⁵		0.20
臭气浓度	排放浓度(无量纲) [最大值]	549		—
注：限值标准由委托方提供，标准限值执行《大气污染物综合排放标准》(DB11 501-2017) “表 3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”中H时段的限值标准。 本页以下空白				

图 5 有组织废气检测结果（第四季度）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号：2024HJ-0234

共 10 页 第 02 页

无组织废气检测结果								
采样日期		2024-02-03		检测日期		2024-02-03~2024-02-04		
气象条件								
检测时间	天气情况	风向		风速 (m/s)		气温 (°C)		气压 (kPa)
10:23—12:38	晴	149°±2° (东南)		2.0		-2.4		103.3
采样开始 时间	检测项目	单位	检测结果 (厂界)				标准 限值	是否 符合
			1#	2#	3#	4#		
10:40	氨	mg/m³	0.034	0.042	0.051	0.041	1.0	是
10:40	硫化氢	mg/m³	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03	是
10:40	臭气浓度	无量纲	<10	<10	<10	<10	10	是
10:40	氯气	mg/m³	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.1	是
采样开始 时间	检测项目	单位	检测结果 (污水处理站)			标准 限值	是否 符合	
			5#	6#	7#			
11:43	甲烷	%	0.00044	0.00045	0.00046	1	是	
注：限值标准由委托方提供，标准限值执行《医疗机构排放标准》（GB 18466-2005） 表 3 “污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”。 本页以下空白								

图 6 无组织废气检测结果（第一季度）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号：2024HJ-1239

共 10 页 第 02 页

无组织废气检测结果								
采样日期		2024-05-08		检测日期		2024-05-08~2024-05-09		
气象条件								
检测时间	天气情况	风向		风速 (m/s)	气温 (℃)		气压 (kPa)	
13:40—16:10	晴	213°±2° (西南)		2.1	28.7~29.3		101.0~101.1	
采样开始 时间	检测项目	单位	检测结果 (厂界)				标准 限值	是否 符合
			1#	2#	3#	4#		
14:00	氨	mg/m³	0.040	0.052	0.050	0.060	1.0	是
14:00	硫化氢	mg/m³	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03	是
14:00	臭气浓度	无量纲	<10	<10	<10	<10	10	是
14:00	氯气	mg/m³	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.1	是
采样开始 时间	检测项目	单位	检测结果 (污水处理站)			标准 限值	是否 符合	
			5#	6#	7#			
15:10	甲烷	%	0.00042	0.00034	0.00035	1	是	
注：限值标准由委托方提供，标准限值执行《医疗机构排放标准》（GB 18466-2005） 表 3 “污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”。 本页以下空白								

图 7 无组织废气检测结果（第二季度）

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-2544

共 10 页 第 02 页

无组织废气检测结果								
采样日期		2024-08-12		检测日期		2024-08-12-2024-08-13		
气象条件								
检测时间	天气情况	风向		风速 (m/s)	气温 (°C)		气压 (kPa)	
10:15—13:00	晴	180°±2° (南)		1.0	28.8		99.8	
采样开始 时间	检测项目	单位	检测结果 (厂界)				标准 限值	是否 符合
			1#	2#	3#	4#		
10:30	氨	mg/m³	0.034	0.044	0.051	0.048	1.0	是
10:30	硫化氢	mg/m³	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03	是
10:30	臭气浓度	无量纲	<10	<10	<10	<10	10	是
10:30	氯气	mg/m³	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.1	是
采样开始 时间	检测项目	单位	检测结果 (污水处理站)			标准 限值	是否 符合	
			5#	6#	7#			
12:00	甲烷	%	0.00029	0.00032	0.00029	1	是	
注：限值标准由委托方提供，标准限值执行《医疗机构排放标准》（GB 18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”。								
本页以下空白								

图 8 无组织废气检测结果 (第三季度)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号：2024HJ-4097

共 10 页 第 02 页

无组织废气检测结果									
采样日期		2024-11-14		检测日期		2024-11-14~2024-11-15			
气象条件									
检测时间	天气情况		风向	风速（m/s）		气温（℃）		气压（kPa）	
10:00-10:15	多云		178°±3°（南）	1.1		12.2		101.4	
11:15-11:30	多云		—	—		13.1		101.4	
12:35-12:50	多云		178°±2（南）	1.1		15.8		101.3	
14:35-14:50	多云		179°±2（南）	1.1		17.8		101.2	
16:35-16:50	多云		176°±2（南）	1.1		17.3		101.2	
采样 开始时间	检测项目	单位	检测结果（厂界）				最终 结果	标准 限值	是否 符合
			1#	2#	3#	4#			
			参照点 (上风向)	监控点(下风向)					
10:15	氨	mg/m ³	0.034	0.049	0.047	0.054	0.054	1.0	是
10:15	硫化氢	mg/m ³	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03	是
10:15	氯气	mg/m ³	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.1	是
10:15	臭气浓度	无量纲	<10	<10	<10	<10	<10	10	是
12:50	臭气浓度	无量纲	<10	<10	<10	<10	<10	10	是
14:50	臭气浓度	无量纲	<10	<10	<10	<10	<10	10	是
16:50	臭气浓度	无量纲	<10	<10	<10	<10	<10	10	是
采样开始 时间	检测项目	单位	检测结果（污水处理站）			最终 结果	标准 限值	是否 符合	
			5#	6#	7#				
11:30	甲烷	%	0.00042	0.00065	0.00045	0.00065	1	是	
注：1、限值标准由委托方提供，标准限值执行《医疗机构排放标准》（GB 18466-2005） 表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”； 2、a 该污染物的无组织排放浓度值为监控点最大值。 本页以下空白									

图 9 无组织废气检测结果（第四季度）

2.2 水污染物排放

我单位污水均排入市政管网，严格按照排污许可证管理要求完成相关检测，符合《水污染物综合排放标准》(DB11/307) 限值要求。

管理编号: AL-H1003(BG)

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司


检测报告

报告编号: 2024HJ-0017 共 02 页 第 01 页

样品信息(废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-01-04	14:34	2024-01-04~ 2024-01-07	浅黄色、稍浑浊、稍有异味

检测结果		
检测项目	单位	检测结果
		废水总排口
悬浮物	mg/L	19
化学需氧量	mg/L	75
粪大肠菌群	MPN/L	<20

检测点位示意图:

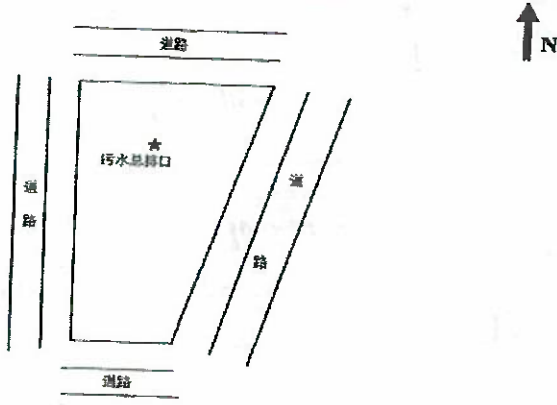

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 10 污水检测报告(第 1 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号 : 2024HJ-007J

共 02 页 第 01 页

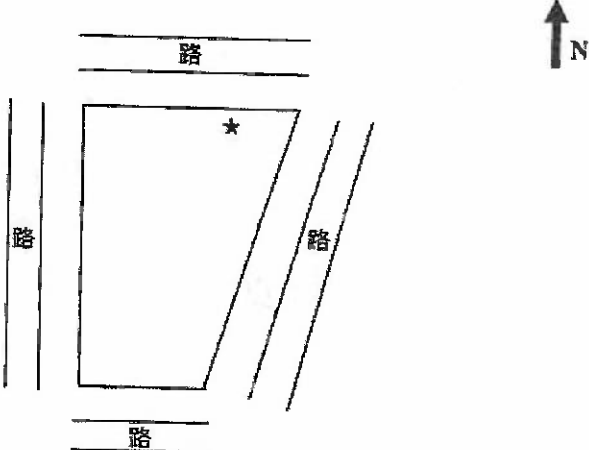
样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-01-10	15:24	2024-01-10~ 2024-01-14	浅黄色、略浑浊、稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	17		
化学需氧量	mg/L	71		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		
检测点位示意图:				
				
注: ★代表废水监测点。				
本页以下空白				

图 11 污水检测报告（第 2 周）

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-0180

共 02 页 第 01 页

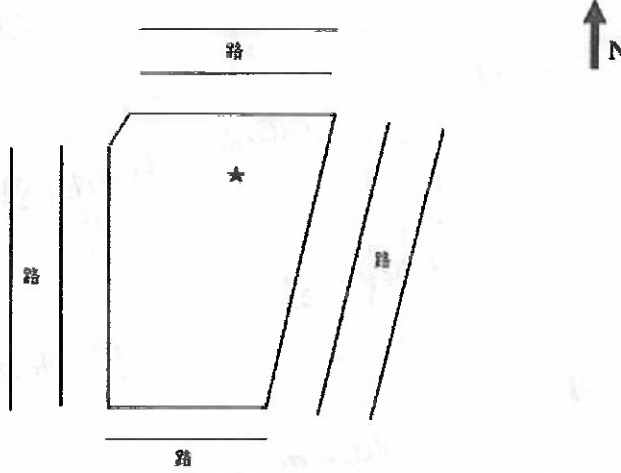
样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
医疗废水总排口	2024-01-17	11:08	2024-01-17~ 2024-01-19	浅黄色、略浑、有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		医疗废水总排口		
悬浮物	mg/L	17		
化学需氧量	mg/L	140		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		
检测点位示意图:				
				
注: ★代表废水监测点。				
本页以下空白				

图 12 污水检测报告 (第 3 周)

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-0298

共 02 页 第 01 页

样品信息(废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-01-25	13:42	2024-01-25~ 2024-01-28	浅黄色、略浑浊、稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	53		
化学需氧量	mg/L	238		
粪大肠菌群	MPN/L	60		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 13 污水检测报告(第 4 周)

检测报告

报告编号：2024HJ-0344

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-01-30	11:57	2024-01-30~ 2024-02-02	黄色、浑浊、有异味

检测结果		
检测项目	单位	检测结果
		废水总排口
悬浮物	mg/L	32
化学需氧量	mg/L	116
粪大肠菌群	MPN/L	2.1×10^2

检测点位示意图：

注：★代表废水监测点。

本页以下空白

图 14 污水检测报告（第 5 周）

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ 0234

共 10 页 第 03 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-02-03	10:03	2024-02-03~ 2024-02-08	浅黄色, 有异味、稍浑浊
检测结果				
检测项目	单位	检测结果 污水总排口	标准限值	是否符合
粪大肠菌群	MPN/L	<20	5000	是
pH 值	无量纲	7.5 (21.2℃)	6~9	是
化学需氧量	mg/L	28	250	是
五日生化需氧量	mg/L	5.8	100	是
悬浮物	mg/L	13	60	是
氨氮	mg/L	0.227	—	—
动植物油类	mg/L	1.69	20	是
石油类	mg/L	1.46	20	是
阴离子表面活性剂	mg/L	0.70	10	是
色度	倍	9	—	—
挥发酚	mg/L	<0.0003	1.0	是
总氰化物	mg/L	<0.004	0.5	是
总氯	mg/L	3.48	—	—
全盐量 (可溶性固体总量)	mg/L	1.51×10^3	—	—
总磷	mg/L	2.13	—	—
沙门氏菌	个/200mL	未检出	—	—
志贺氏菌	个/200mL	未检出	—	—
注: 限值标准由委托方提供, 标准限值执行《医疗机构排放标准》(GB 18466-2005) 表 2 “综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 (日均值)” 预处理标准。				
本页以下空白				

图 15 污水检测报告 (第 6 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号：2024HJ-0349

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-02-07	09:22	2024-02-07~ 2024-02-09	黄色、略浑、有异味

检测结果		
检测项目	单位	检测结果
		污水总排口
悬浮物	mg/L	15
化学需氧量	mg/L	53
粪大肠菌群	MPN/L	20

检测点位示意图:

注：★代表废水监测点。

本页以下空白

图 16 污水检测报告（第 7 周）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号 : 2024HJ-0409

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-02-18	09:24	2024-02-18~ 2024-02-22	浅黄色、稍浑浊、稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	15		
化学需氧量	mg/L	42		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

路

路

路

路

★

↑ N

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 17 污水检测报告 (第 8 周)

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-0408

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-02-21	11:23	2024-02-21~ 2024-02-23	黄色、浑浊、有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	33		
化学需氧量	mg/L	141		
粪大肠菌群	MPN/L	40		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 18 污水检测报告 (第 9 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号 : 2024HJ-0421

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-03-01	11:21	2024-03-01~ 2024-03-03	浅黄色、稍浑浊、 稍有异味

检测结果		
检测项目	单位	检测结果
		废水总排口
悬浮物	mg/L	23
化学需氧量	mg/L	52
粪大肠菌群	MPN/L	<20

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 19 污水检测报告 (第 10 周)

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-0507

共 02 页 第 01 页

样品信息(废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-03-08	11:20	2024-03-08~ 2024-03-10	浅黄色、略浑浊、有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	20		
化学需氧量	mg/L	84		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 20 污水检测报告(第 11 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检 测 报 告

报告编号：2024HJ-0554

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水排口	2024-03-15	12:40	2024-03-15~ 2024-03-20	浅黄色、稍浑浊、 稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水排口		
悬浮物	mg/L	19		
化学需氧量	mg/L	74		
粪大肠菌群	MPN/L	2.8×10 ⁵		
检测点位示意图：				
<				

图 21 污水检测报告（第 12 周）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-0731

共 02 页 第 01 页

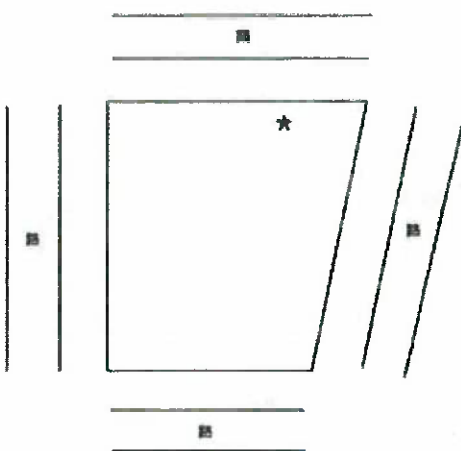
样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-03-21	14:30	2024-03-21~ 2024-03-23	浅黄色、略浑浊、有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	13		
化学需氧量	mg/L	92		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		
检测点位示意图:				
				
注: ★代表废水监测点。				
本页以下空白				

图 22 污水检测报告 (第 13 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-0819

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-03-26	14:37	2024-03-26~ 2024-03-28	浅黄色、稍浑浊、稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	10		
化学需氧量	mg/L	66		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 23 污水检测报告 (第 14 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司


检测报告

报告编号 : 2024HJ-0903

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-04-07	10:12	2024-04-07~ 2024-04-10	浅黄色、稍浑浊、稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	12		
化学需氧量	mg/L	70		
粪大肠菌群	MPN/L	70		

检测点位示意图：

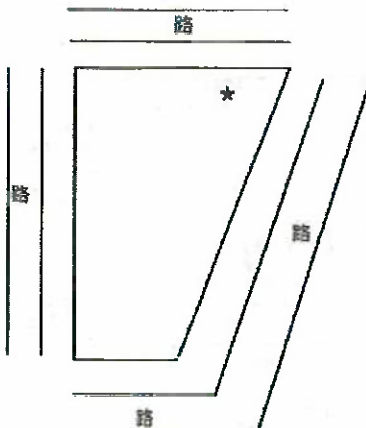

注：★代表废水监测点。

本页以下空白

图 24 污水检测报告 (第 15 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号 : 2024HJ-0943

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-04-12	10:21	2024-04-12~ 2024-04-15	浅黄色、稍浑浊、有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	7		
化学需氧量	mg/L	25		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 25 污水检测报告（第 16 周）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检 测 报 告

报告编号：2024HJ-1053

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-04-15	14:39	2024-04-15~ 2024-04-17	浅黄色、稍浑浊、稍有异味

检测结果		
检测项目	单位	检测结果
		污水总排口
悬浮物	mg/L	31
化学需氧量	mg/L	45
粪大肠菌群	MPN/L	<20

检测点位示意图：

注：★代表废水监测点。

本页以下空白

图 26 污水检测报告（第 17 周）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号 : 2024HJ-1143

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-04-24	10:38	2024-04-24~ 2024-04-27	浅黄色、稍浑浊、稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	9		
化学需氧量	mg/L	22		
粪大肠菌群	MPN/L	70		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 27 污水检测报告 (第 18 周)

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-1193

共 02 页 第 01 页

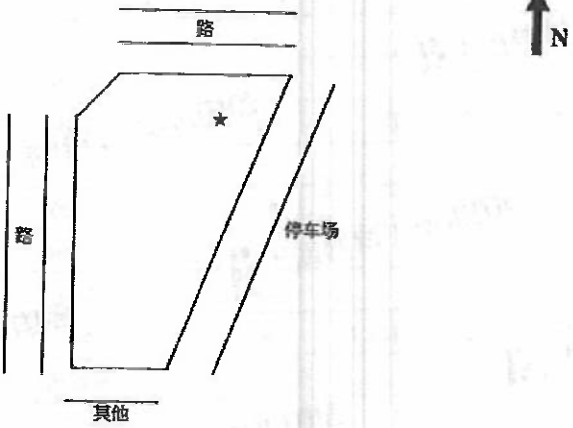
样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-04-30	14:47	2024-04-30~ 2024-05-03	浅黄色、浑浊、有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	44		
化学需氧量	mg/L	111		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		
检测点位示意图:				
				
注: ★代表废水监测点。				
本页以下空白				

图 28 污水检测报告 (第 19 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号 : 2024HJ-1239

共 10 页 第 03 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-05-08	10:11	2024-05-08~ 2024-05-13	浅黄色、有异味、稍浑浊
检测结果				
检测项目	单位	检测结果	标准限值	是否符合
		废水总排口		
粪大肠菌群	MPN/L	<20	5000	是
pH 值	无量纲	7.6 (21.4℃)	6~9	是
化学需氧量	mg/L	8	250	是
五日生化需氧量	mg/L	1.7	100	是
悬浮物	mg/L	27	60	是
氨氮	mg/L	4.74	—	—
动植物油类	mg/L	<0.06	20	是
石油类	mg/L	<0.06	20	是
阴离子表面活性剂	mg/L	0.44	10	是
色度	倍	8	—	—
挥发酚	mg/L	<0.0003	1.0	是
总氰化物	mg/L	<0.004	0.5	是
总氯	mg/L	3.46	—	—
全盐量 (可溶性固体总量)	mg/L	809	—	—
沙门氏菌	个/200mL	未检出	—	—
志贺氏菌	个/200mL	未检出	—	—

注: 限值标准由委托方提供, 标准限值执行《医疗机构排放标准》(GB 18466-2005) 表 2 “综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 (日均值)” 预处理标准。

本页以下空白

图 29 污水检测报告 (第 20 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号：2024HJ-1384

共 02 页 第 01 页

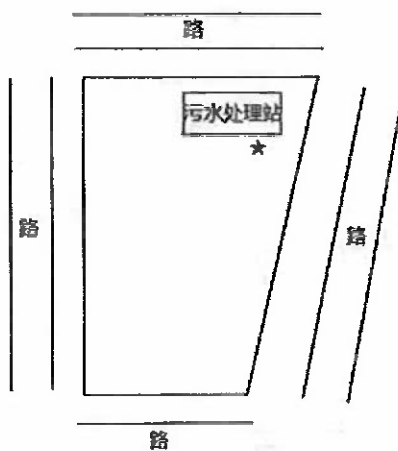
样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-05-17	12:14	2024-05-17~ 2024-05-20	浅黄色、稍浑浊、稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	15		
化学需氧量	mg/L	39		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		
检测点位示意图:				
				
注：★代表废水监测点。				
本页以下空白				

图 30 污水检测报告（第 21 周）

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-1497

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-05-24	09:36	2024-05-24~ 2024-05-26	浅黄色、稍浑浊、稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	8		
化学需氧量	mg/L	39		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 31 污水检测报告 (第 22 周)

检 测 报 告

报告编号：2024HJ-1554

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-05-29	14:12	2024-05-29~ 2024-05-31	浅黄色、略浑浊、稍有异味

检测结果		
检测项目	单位	检测结果
		污水总排口
悬浮物	mg/L	10
化学需氧量	mg/L	71
粪大肠菌群	MPN/L	<20

检测点位示意图：

注：★代表废水监测点。

本页以下空白

图 32 污水检测报告（第 23 周）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号：2024HJ-1680

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-06-07	14:09	2024-06-07~ 2024-06-10	浅黄色、略浑、有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	9		
化学需氧量	mg/L	66		
粪大肠菌群	MPN/L	50		

检测点位示意图:

注：★代表废水监测点。

本页以下空白

图 33 污水检测报告（第 24 周）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号 : 2024HJ-1757

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-06-15	09:23	2024-06-15~ 2024-06-17	无色、透明、稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	4		
化学需氧量	mg/L	47		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

道路

★
污水总排口

道路

道路

道路

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 34 污水检测报告 (第 25 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号：2024HJ-1911

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-06-21	10:10	2024-06-21~ 2024-06-23	无色、稍浑浊、稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	5		
化学需氧量	mg/L	13		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图：

道路

道路

道路

道路

污水处理间

★

N

注：★代表废水监测点。

本页以下空白

图 35 污水检测报告（第 26 周）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号 : 2024HJ-1990

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-06-27	14:25	2024-06-27~ 2024-06-30	黄色、浑浊、有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	40		
化学需氧量	mg/L	45		
粪大肠菌群	MPN/L	1.2×10 ³		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 36 污水检测报告 (第 27 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号：2024HJ-2108

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-07-01	10:09	2024-07-01~ 2024-07-03	浅黄色、略浑、有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	6		
化学需氧量	mg/L	17		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		
检测点位示意图：				
道路 道路 道路 道路 ★ ↑ N				
注：★代表废水监测点。				
本页以下空白				



图 37 污水检测报告（第 28 周）

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-2189

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-07-12	11:19	2024-07-12~ 2024-07-15	无色、透明、稍有异味

检测结果		
检测项目	单位	检测结果
		污水总排口
悬浮物	mg/L	8
化学需氧量	mg/L	12
粪大肠菌群	MPN/L	<20

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 38 污水检测报告 (第 29 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号 : 2024HJ-2320

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-07-16	09:57	2024-07-16~ 2024-07-18	浅黄色、略浑、稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	6		
化学需氧量	mg/L	75		
粪大肠菌群	MPN/L	60		
检测点位示意图:				
道路 道路 ★ 道路 道路 ↑ N				
注：★代表废水监测点。				
本页以下空白				



图 39 污水检测报告（第 30 周）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司


检测 报 告

报告编号 : 2024HJ-2428

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-07-26	13:34	2024-07-26~ 2024-07-28	浅黄色、稍浑浊、稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	21		
化学需氧量	mg/L	16		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

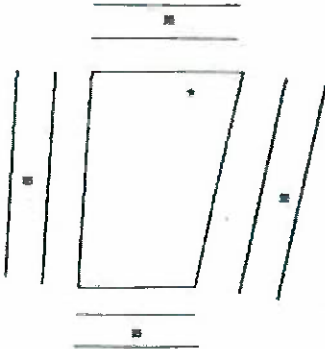

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白



图 40 污水检测报告（第 31 周）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号：2024HJ-2500

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-08-01	11:11	2024-08-01~ 2024-08-03	浅黄色、稍浑浊、稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	22		
化学需氧量	mg/L	61		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		
检测点位示意图：				
道路 道路 道路 道路 ★ ↑N				
注：★代表废水监测点。				
本页以下空白				

图 41 污水检测报告（第 32 周）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司


检测 报 告

报告编号：2024HJ-2587

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-08-07	15:57	2024-08-07~ 2024-08-10	浅黄色，略浑，稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	7		
化学需氧量	mg/L	12		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图：

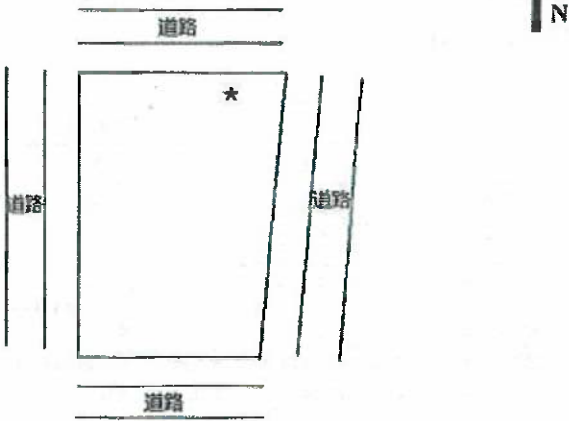

注：★代表废水监测点。

本页以下空白

图 42 污水检测报告（第 33 周）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号：2024HJ-2544

共 10 页 第 03 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-08-12	10:12	2024-08-12~ 2024-08-17	浅黄色、稍有异味、略浑浊
检测结果				
检测项目	单位	检测结果	标准限值	是否符合
		污水总排口		
粪大肠菌群	MPN/L	<20	5000	是
pH 值	无量纲	8.0 (26.2℃)	6~9	是
化学需氧量	mg/L	48	250	是
五日生化需氧量	mg/L	15.3	100	是
悬浮物	mg/L	57	60	是
氨氮	mg/L	1.20	—	—
动植物油类	mg/L	<0.06	20	是
石油类	mg/L	<0.06	20	是
阴离子表面活性剂	mg/L	0.26	10	是
色度	倍	5	—	—
挥发酚	mg/L	<0.0003	1.0	是
总氰化物	mg/L	<0.004	0.5	是
总氯	mg/L	4.76	—	—
全盐量（可溶性固体总量）	mg/L	1.09×10 ³	—	—
沙门氏菌	个/200mL	未检出	—	—
志贺氏菌	个/200mL	未检出	—	—
注：限值标准由委托方提供，标准限值执行《医疗机构排放标准》（GB 18466-2005）表 2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”预处理标准。				
本页以下空白				

图 43 污水检测报告（第 34 周）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号：2024HJ-2709

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-08-16	10:05	2024-08-16~ 2024-08-20	浅黄色、浑浊、有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	42		
化学需氧量	mg/L	60		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图：

注：★代表废水监测点。

本页以下空白

图 44 污水检测报告（第 35 周）

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-2791

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-08-21	12:36	2024-08-21~ 2024-08-25	浅黄色、略浑、稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	23		
化学需氧量	mg/L	58		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 45 污水检测报告 (第 36 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号 : 2024HJ-2917

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-08-29	14:59	2024-08-29~ 2024-09-02	浅黄色、略浑、稍有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	8		
化学需氧量	mg/L	33		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 46 污水检测报告 (第 37 周)

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-3109

共 02 页 第 01 页

样品信息(废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-09-06	13:45	2024-09-06~ 2024-09-09	浅黄色、稍浑浊、稍有异味 水面无油膜、水体无藻类
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	17		
化学需氧量	mg/L	22		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 47 污水检测报告(第 38 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号 : 2024HJ-3227

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-09-11	11:32	2024-09-11~ 2024-09-14	浅黄色、稍浑浊、稍有异味、 无油膜
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		污水总排口		
悬浮物	mg/L	17		
化学需氧量	mg/L	35		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 48 污水检测报告 (第 39 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号 : 2024HJ-3369

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-09-19	16:15	2024-09-19~ 2024-09-21	浅黄色、略浑、稍有异味 水面无油膜，水体无藻类
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	24		
化学需氧量	mg/L	42		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		
检测点位示意图：				
路 路 路 污水处理站★ N				
注：★代表废水监测点。				
本页以下空白				

图 49 污水检测报告（第 40 周）

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-3529

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-09-27	13:37	2024-09-27~ 2024-09-30	浅黄色、略浑、有异味、 水面无油膜、水体无藻类
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	5		
化学需氧量	mg/L	18		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 50 污水检测报告 (第 41 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号 : 2024HJ-3675

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-10-10	15:22	2024-10-10~ 2024-10-12	浅黄色、稍浑浊、稍有异味、 水面无油膜、水体无藻类
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	10		
化学需氧量	mg/L	34		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 51 污水检测报告 (第 42 周)

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-3851

共 02 页 第 01 页

样品信息(废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-10-18	11:26	2024-10-19~ 2024-10-21	黄色、浑浊、有异味、 水面无油膜、水体无藻类
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	34		
化学需氧量	mg/L	113		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 52 污水检测报告(第 42 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号 : 2024HJ-3935

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-10-25	14:22	2024-10-26~ 2024-10-27	浅黄色、略浑、有异味、 水面无油膜，水体无藻类
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	11		
化学需氧量	mg/L	17		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 53 污水检测报告（第 43 周）

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号 : 2024HJ-4057

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-10-31	11:17	2024-11-01~ 2024-11-03	浅黄色、有异味、稍浑油 水面无油膜、水体无藻类
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	34		
化学需氧量	mg/L	62		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 54 污水检测报告 (第 44 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测 报 告

报告编号：2024HJ-4122

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-11-07	11:50	2024-11-07~ 2024-11-09	浅黄色、略浑浊、稍有异味 水面无油膜、水体无藻类
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	20		
化学需氧量	mg/L	70		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图：

注：★代表废水监测点。

本页以下空白

图 55 污水检测报告（第 45 周）

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-4097

共 10 页 第 13 页

样品信息(废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
污水总排口	2024-11-14	16:18	2024-11-14~ 2024-11-19	浅黄色、浑浊、有异味
检测结果				
检测项目	单位	检测结果	标准限值	是否符合
		污水总排口		
粪大肠菌群	MPN/L	<20	3000	是
pH 值	无量纲	8.3 (16.8℃)	6-9	是
化学需氧量	mg/L	16	250	是
五日生化需氧量	mg/L	8.0	100	是
悬浮物	mg/L	25	60	是
氨氮	mg/L	0.055	—	—
动植物油类	mg/L	<0.06	20	是
石油类	mg/L	<0.06	20	是
阴离子表面活性剂	mg/L	0.22	10	是
色度	倍	20	—	—
挥发酚	mg/L	<0.0003	1.0	是
总氰化物	mg/L	<0.001	0.5	是
总氯	mg/L	3.94	—	—
全盐量(可溶性固体总量)	mg/L	640	—	—
总磷	mg/L	2.36	—	—
沙门氏菌	^/200mL	未检出	—	—
志贺氏菌	^/200mL	未检出	—	—

注: 限值标准由委托方提供, 标准限值执行《医疗机构排放标准》(GB 18466-2005)表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)”预处理标准。

图 56 污水检测报告(第 46 周)

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-4391

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-11-21	08:41	2024-11-21~ 2024-11-24	黄色、浑浊、有异味 水面无油膜、水体无藻类
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	22		
化学需氧量	mg/L	24		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 57 污水检测报告 (第 47 周)

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-4496

共 02 页 第 01 页

样品信息(废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-11-28	11:35	2024-11-28~ 2024-12-01	浅黄色、略浑、稍有异味、 水面无油膜、水体无藻类
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	17		
化学需氧量	mg/L	44		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 58 污水检测报告(第 48 周)

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-4606

共 02 页 第 01 页

样品信息(废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-12-05	11:18	2024-12-05~ 2024-12-08	黄色、略浑、有异味、 水面无油膜
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	16		
化学需氧量	mg/L	37		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 59 污水检测报告(第 49 周)

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-4739

共 02 页 第 01 页

样品信息(废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-12-12	11:30	2024-12-12~ 2024-12-14	浅黄色、略浑、有异味 水而无油膜
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	16		
化学需氧量	mg/L	26		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 60 污水检测报告(第 50 周)

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-4820

共 02 页 第 01 页

样品信息(废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-12-19	09:48	2024-12-20~ 2024-12-22	浅黄色、略浑 稍有异味、水面无油膜
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	21		
化学需氧量	mg/L	32		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 61 污水检测报告(第 51 周)

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号：2024HJ-4899

共 02 页 第 01 页

样品信息（废水）				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-12-26	10:44	2024-12-27~ 2024-12-28	浅黄色、略浑、 稍有异味、水而无油膜
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	17		
化学需氧量	mg/L	20		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		
检测点位示意图：				
<				

图 62 污水检测报告（第 52 周）

奥来国信(北京)检测技术有限责任公司

检测报告

报告编号: 2024HJ-4960

共 02 页 第 01 页

样品信息 (废水)				
采样点位	采样日期	采样时间	检测日期	样品状态
废水总排口	2024-12-31	14:36	2025-01-02~ 2025-01-03	浅黄色、稍浑浊、 稍有异味、水面无油膜
检测结果				
检测项目	单位	检测结果		
		废水总排口		
悬浮物	mg/L	33		
化学需氧量	mg/L	44		
粪大肠菌群	MPN/L	<20		

检测点位示意图:

注: ★代表废水监测点。

本页以下空白

图 63 污水检测报告 (第 53 周)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.1.1	7:20	80L	500L	6.58	8.65	✓	李金	
2024.1.1	16:20	70L	485L	6.43	8.50	✓	李金	
2024.1.2	7:25	60L	480L	6.46	8.52	✓	李金	
2024.1.2	16:10	50L	485L	6.41	8.49	✓	李金	
2024.1.3	7:30	500L	480L	6.46	8.55	✓	李金	
2024.1.3	16:30	500L	470L	6.53	8.60	✓	李金	
2024.1.4	7:35	495L	480L	6.50	8.58	✓	李金	
2024.1.4	16:20	490L	450L	6.52	8.62	✓	李金	
2024.1.5	7:30	480L	440L	6.55	8.64	✓	李金	
2024.1.5	16:30	470L	430L	6.52	8.60	✓	李金	
2024.1.6	7:25	465L	425L	6.48	8.57	✓	李金	
2024.1.6	16:20	460L	420L	6.45	8.55	✓	李金	
2024.1.7	7:40	450L	400L	6.51	8.58	✓	李金	
2024.1.7	16:30	440L	380L	6.47	8.55	✓	李金	
2024.1.8	7:40	430L	395L	6.45	8.49	✓	李金	
2024.1.8	16:15	420L	390L	6.43	8.46	✓	李金	
2024.1.9	7:40	410L	380L	6.53	8.60	✓	李金	
2024.1.9	16:30	400L	370L	6.50	8.56	✓	李金	
2024.1.10	7:25	390L	360L	6.48	8.52	✓	李金	
2024.1.10	16:35	380L	350L	6.46	8.49	✓	李金	
2024.1.11	7:30	370L	340L	6.50	8.54	✓	李金	
2024.1.11	16:30	360L	320L	6.48	8.52	✓	李金	
2024.1.12	7:35	350L	320L	6.52	8.56	✓	李金	
2024.1.12	16:45	340L	310L	6.46	8.50	✓	李金	
2024.1.13	7:30	330L	300L	6.43	8.45	✓	李金	
2024.1.13	16:30	320L	295L	6.48	8.46	✓	李金	
2024.1.14	7:40	310L	280L	6.46	8.55	✓	李金	
2024.1.14	16:30	300L	270L	6.53	8.60	✓	李金	
2024.1.15	7:20	290L	260L	6.56	8.62	✓	李金	
2024.1.15	16:30	285L	250L	6.51	8.58	✓	李金	
2024.1.16	7:20	280L	240L	6.55	8.62	✓	李金	
2024.1.16	16:20	275L	230L	6.42	8.50	✓	李金	

备注:检测水需从消毒池出口取水样, 每日检测2次, 合格值2-8mg/L, 检测不合格立即上报;

图 64 ph 值、总余氯检测结果 1 月(1 日-16 日)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.1.17	7:20	270L	320L	6.50	8.58	✓	金松新	
2024.1.17	16:10	260L	310L	6.46	8.44	✓	金松新	
2024.1.18	7:30	285L	320L	6.55	8.63	✓	金松新	
2024.1.18	16:30	250L	290L	6.49	8.56	✓	金松新	
2024.1.19	7:20	245L	280L	6.58	8.66	✓	金松新	
2024.1.19	16:30	240L	270L	6.47	8.53	✓	金松新	
2024.1.20	7:35	230L	260L	6.50	8.56	✓	金松新	
2024.1.20	16:10	220L	250L	6.46	8.53	✓	金松新	
2024.1.21	7:30	215L	490L	6.42	8.50	✓	金松新	
2024.1.21	16:30	210L	480L	6.48	8.56	✓	金松新	
2024.1.22	7:30	205L	470L	6.50	8.57	✓	金松新	
2024.1.22	16:35	200L	460L	6.46	8.50	✓	金松新	
2024.1.23	7:30	195L	450L	6.53	8.62	✓	金松新	
2024.1.23	16:40	190L	440L	6.42	8.50	✓	金松新	
2024.1.24	7:35	185L	430L	6.50	8.54	✓	金松新	
2024.1.24	16:30	180L	420L	6.45	8.50	✓	金松新	
2024.1.25	7:30	178L	410L	6.42	8.51	✓	金松新	
2024.1.25	16:30	175L	400L	6.47	8.55	✓	金松新	
2024.1.26	7:35	170L	390L	6.45	8.52	✓	金松新	
2024.1.26	16:30	165L	380L	6.43	8.50	✓	金松新	
2024.1.27	7:30	163L	370L	6.46	8.54	✓	金松新	
2024.1.27	16:30	160L	360L	6.55	8.64	✓	金松新	
2024.1.28	7:35	155L	350L	6.50	8.60	✓	金松新	
2024.1.28	16:10	150L	340L	6.46	8.57	✓	金松新	
2024.1.29	7:30	145L	330L	6.44	8.62	✓	金松新	
2024.1.29	16:40	140L	320L	6.47	8.65	✓	金松新	
2024.1.30	7:35	135L	500L	6.50	8.66	✓	金松新	
2024.1.30	16:30	130L	490L	6.46	8.62	✓	金松新	
2024.1.31	7:40	125L	480L	6.53	8.64	✓	金松新	
2024.1.31	16:40	120L	470L	6.50	8.58	✓	金松新	

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2—8mg/L,检测不合格立即上报;

图 65 ph 值、总余氯检测结果 1 月(17 日-31 日)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.2.1	7:30	150L	450L	6.52	8.64	✓	金佑新	
2024.2.1	16:30	145L	440L	6.48	8.55	✓	王恩	
2024.2.2	7:35	140L	420L	6.50	8.62	✓	王恩	
2024.2.2	16:35	135L	390L	6.46	8.50	✓	王恩	
2024.2.3	7:40	130L	370L	6.52	8.63	✓	金佑新	
2024.2.3	16:40	125L	350L	6.48	8.60	✓	金佑新	
2024.2.4	7:30	120L	340L	6.46	8.55	✓	王恩	
2024.2.4	16:30	115L	235L	6.50	8.58	✓	王恩	
2024.2.5	7:40	110L	230L	6.52	8.62	✓	金佑新	
2024.2.5	16:35	90L	210L	6.46	8.60	✓	金佑新	
2024.2.6	7:30	500L	500L	6.48	8.59	✓	金佑新	
2024.2.6	16:30	495L	490L	6.45	8.58	✓	金佑新	
2024.2.7	7:30	490L	470L	6.50	8.60	✓	金佑新	
2024.2.7	16:30	485L	450L	6.48	8.51	✓	金佑新	
2024.2.8	7:30	480L	430L	6.46	8.52	✓	金佑新	
2024.2.8	16:35	475L	410L	6.49	8.58	✓	金佑新	
2024.2.9	7:35	470L	390L	6.52	8.63	✓	金佑新	
2024.2.9	16:40	465L	370L	6.48	8.59	✓	金佑新	
2024.2.10	7:40	460L	350L	6.50	8.62	✓	金佑新	
2024.2.10	16:30	455L	330L	6.46	8.58	✓	金佑新	
2024.2.11	7:35	450L	310L	6.48	8.58	✓	金佑新	
2024.2.11	16:35	445L	295L	6.50	8.59	✓	金佑新	
2024.2.12	7:45	440L	280L	6.52	8.60	✓	金佑新	
2024.2.12	16:50	435L	260L	6.46	8.52	✓	金佑新	
2024.2.13	7:50	430L	240L	6.50	8.58	✓	金佑新	
2024.2.13	16:30	425L	220L	6.48	8.56	✓	金佑新	
2024.2.14	7:40	420L	200L	6.52	8.62	✓	金佑新	
2024.2.14	16:50	415L	180L	6.49	8.58	✓	金佑新	
2024.2.15	7:45	410L	500L	6.50	8.60	✓	金佑新	
2024.2.15	16:40	405L	480L	6.46	8.56	✓	金佑新	
2024.2.16	7:40	400L	460L	6.49	8.58	✓	金佑新	
2024.2.16	16:35	395L	440L	6.52	8.63	✓	金佑新	

注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2-8mg/L,检测不合格立即上报;

图 66 ph 值、总余氯检测结果 2 月(1 日-16 日)

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2—8mg/L,检测不合格立即上报;

图 67 pH 值、总余氯检测结果 2 月(17 日-29 日)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.3.1	7:30	290L	340L	6.50	8.58	✓	李思	
2024.3.1	17:30	285L	320L	6.53	8.62	✓	李思	
2024.3.2	7:40	280L	300L	6.52	8.60	✓	金建新	
2024.3.2	17:35	275L	280L	6.48	8.56	✓	金建新	
2024.3.3	7:40	270L	260L	6.55	8.64	✓	李思	
2024.3.3	17:00	260L	250L	6.50	8.58	✓	李思	
2024.3.4	7:35	255L	240L	6.52	8.60	✓	金建新	
2024.3.4	17:30	250L	230L	6.48	8.56	✓	金建新	
2024.3.5	7:40	245L	210L	6.50	8.59	✓	金建新	
2024.3.5	17:20	240L	190L	6.46	8.55	✓	金建新	
2024.3.6	7:35	235L	170L	6.52	8.62	✓	金建新	
2024.3.6	17:20	230L	150L	6.50	8.58	✓	金建新	
2024.3.7	7:40	225L	500L	6.54	8.63	✓	李思	
2024.3.7	17:30	220L	490L	6.51	8.60	✓	李思	
2024.3.8	7:40	218L	480L	6.55	8.65	✓	李思	
2024.3.8	17:30	215L	460L	6.58	8.66	✓	李思	
2024.3.9	7:30	210L	440L	6.56	8.62	✓	李思	
2024.3.9	17:30	205L	420L	6.60	8.66	✓	李思	
2024.3.10	7:35	200L	400L	6.58	8.64	✓	金建新	
2024.3.10	17:40	195L	380L	6.54	8.62	✓	金建新	
2024.3.11	7:30	190L	370L	6.55	8.63	✓	李思	
2024.3.11	17:30	185L	360L	6.52	8.60	✓	李思	
2024.3.12	7:40	180L	340L	6.50	8.58	✓	金建新	
2024.3.12	17:35	175L	320L	6.48	8.56	✓	金建新	
2024.3.13	7:40	170L	300L	6.53	8.62	✓	李思	
2024.3.13	17:35	165L	280L	6.52	8.60	✓	李思	
2024.3.14	7:35	160L	260L	6.54	8.63	✓	金建新	
2024.3.14	17:20	155L	240L	6.50	8.61	✓	金建新	
2024.3.15	7:30	150L	230L	6.56	8.64	✓	李思	
2024.3.15	17:30	145L	220L	6.51	8.60	✓	李思	
2024.3.16	7:45	140L	200L	6.52	8.62	✓	金建新	
2024.3.16	17:10	135L	180L	6.50	8.60	✓	金建新	

备注:检测水需从消毒池出口取水样, 每日检测2次, 合格值2-8mg/L, 检测不合格立即上报;

图 68 ph 值、总余氯检测结果 3 月(1 日-16 日)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.3.17	7:40	150L	500L	6.50	8.58	✓	李俊	
2024.3.17	17:30	145L	480L	6.46	8.56	✓	李俊	
2024.3.18	7:45	140L	460L	6.52	8.60	✓	金建新	
2024.3.18	17:20	135L	450L	6.50	8.59	✓	金建新	
2024.3.19	7:30	130L	440L	6.53	8.60	✓	李俊	
2024.3.19	17:30	125L	430L	6.56	8.65	✓	李俊	
2024.3.20	7:35	120L	410L	6.52	8.63	✓	金建新	
2024.3.20	17:40	115L	390L	6.50	8.61	✓	金建新	
2024.3.21	7:30	110L	370L	6.54	8.62	✓	李俊	
2024.3.21	17:30	105L	350L	6.51	8.58	✓	李俊	
2024.3.22	7:35	100L	330L	6.52	8.60	✓	金建新	
2024.3.22	17:20	95L	310L	6.50	8.58	✓	金建新	
2024.3.23	7:30	90L	290L	6.55	8.63	✓	李俊	
2024.3.23	17:30	85L	270L	6.59	8.68	✓	李俊	
2024.3.24	7:45	80L	250L	6.54	8.62	✓	金建新	
2024.3.24	17:35	75L	230L	6.52	8.60	✓	金建新	
2024.3.25	7:40	70L	200L	6.50	8.58	✓	李俊	
2024.3.25	17:30	65L	180L	6.53	8.62	✓	李俊	
2024.3.26	7:35	60L	160L	6.52	8.60	✓	金建新	
2024.3.26	17:30	50L	130L	6.54	8.63	✓	金建新	
2024.3.27	7:40	500L	400L	6.60	8.69	✓	李俊	
2024.3.27	17:40	500L	380L	6.56	8.65	✓	李俊	
2024.3.28	7:35	500L	360L	6.54	8.63	✓	金建新	
2024.3.28	17:45	495L	340L	6.52	8.61	✓	金建新	
2024.3.29	7:40	490L	320L	6.57	8.65	✓	李俊	
2024.3.29	17:30	485L	310L	6.55	8.64	✓	李俊	
2024.3.30	7:45	480L	300L	6.52	8.61	✓	金建新	
2024.3.30	17:35	475L	290L	6.50	8.59	✓	金建新	
2024.3.31	7:45	470L	275L	6.53	8.62	✓	李俊	
2024.3.31	17:40	465L	260L	6.51	8.58	✓	李俊	

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2-8mg/L,检测不合格立即上报;

图 69 ph 值、总余氯检测结果 3 月(17 日-31 日)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.4.1	7:30	470L	230L	6.52	8.60	✓	金建新	
2024.4.1	17:30	460L	210L	6.60	8.68	✓	金建新	
2024.4.2	7:30	480L	500L	6.58	8.66	✓	金建新	
2024.4.2	17:40	490L	480L	6.55	8.63	✓	金建新	
2024.4.3	7:40	420L	460L	6.56	8.65	✓	金建新	
2024.4.3	17:30	420L	440L	6.53	8.62	✓	金建新	
2024.4.4	7:30	410L	420L	6.51	8.58	✓	金建新	
2024.4.4	17:30	400L	400L	6.55	8.63	✓	金建新	
2024.4.5	7:35	395L	380L	6.52	8.60	✓	金建新	
2024.4.5	17:35	390L	360L	6.54	8.62	✓	金建新	
2024.4.6	7:40	380L	340L	6.57	8.65	✓	金建新	
2024.4.6	17:40	370L	320L	6.56	8.64	✓	金建新	
2024.4.7	7:35	365L	300L	6.55	8.63	✓	金建新	
2024.4.7	17:20	360L	280L	6.58	8.66	✓	金建新	
2024.4.8	7:40	355L	270L	6.53	8.62	✓	金建新	
2024.4.8	17:30	350L	250L	6.50	8.66	✓	金建新	
2024.4.9	7:35	345L	500L	6.54	8.63	✓	金建新	
2024.4.9	17:40	340L	480L	6.52	8.61	✓	金建新	
2024.4.10	7:40	335L	460L	6.57	8.65	✓	金建新	
2024.4.10	17:40	333L	440L	6.53	8.61	✓	金建新	
2024.4.11	7:35	330L	430L	6.55	8.63	✓	金建新	
2024.4.11	17:30	325L	400L	6.52	8.60	✓	金建新	
2024.4.12	7:40	350L	380L	6.56	8.62	✓	金建新	
2024.4.12	17:30	345L	350L	6.51	8.59	✓	金建新	
2024.4.13	7:45	340L	330L	6.54	8.63	✓	金建新	
2024.4.13	17:40	335L	310L	6.52	8.60	✓	金建新	
2024.4.14	7:40	330L	290L	6.53	8.60	✓	金建新	
2024.4.14	17:30	325L	270L	6.49	8.58	✓	金建新	
2024.4.15	7:30	320L	250L	6.54	8.63	✓	金建新	
2024.4.15	17:35	315L	230L	6.56	8.65	✓	金建新	
2024.4.16	7:40	310L	210L	6.55	8.64	✓	金建新	
2024.4.16	17:35	305L	190L	6.54	8.62	✓	金建新	

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2-8mg/L,检测不合格立即上报;

图 70 ph 值、总余氯检测结果 4 月(1 日-16 日)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.4.17	7:45	300L	500L	6.56	8.64	✓	金松新	
2024.4.17	17:00	295L	480L	6.53	8.62	✓	金松新	
2024.4.18	7:50	290L	460L	6.55	8.63	✓	金松新	
2024.4.18	17:20	285L	440L	6.52	8.60	✓	金松新	
2024.4.19	7:35	280L	420L	6.54	8.62	✓	金松新	
2024.4.19	17:30	275L	400L	6.52	8.61	✓	金松新	
2024.4.20	7:40	270L	380L	6.50	8.58	✓	金松新	
2024.4.20	17:40	265L	360L	6.48	8.55	✓	金松新	
2024.4.21	8:00	260L	340L	6.53	8.61	✓	金松新	
2024.4.21	17:25	255L	320L	6.51	8.59	✓	金松新	
2024.4.22	7:30	250L	300L	6.54	8.63	✓	金松新	
2024.4.22	17:40	245L	280L	6.53	8.64	✓	金松新	
2024.4.23	7:35	240L	260L	6.52	8.61	✓	金松新	
2024.4.23	17:30	235L	240L	6.50	8.59	✓	金松新	
2024.4.24	7:40	230L	220L	6.55	8.65	✓	金松新	
2024.4.24	17:50	225L	200L	6.56	8.66	✓	金松新	
2024.4.25	7:30	220L	500L	6.54	8.63	✓	金松新	
2024.4.25	17:30	215L	480L	6.52	8.61	✓	金松新	
2024.4.26	7:50	210L	460L	6.56	8.64	✓	金松新	
2024.4.26	17:00	205L	440L	6.54	8.62	✓	金松新	
2024.4.27	7:45	200L	420L	6.55	8.63	✓	金松新	
2024.4.27	17:35	195L	400L	6.53	8.61	✓	金松新	
2024.4.28	7:30	190L	380L	6.56	8.64	✓	金松新	
2024.4.29	17:35	185L	360L	6.54	8.62	✓	金松新	
2024.4.29	7:45	180L	340L	6.52	8.61	✓	金松新	
2024.4.29	17:50	175L	320L	6.54	8.63	✓	金松新	
2024.4.30	7:35	170L	300L	6.56	8.66	✓	金松新	
2024.4.30	17:40	165L	280L	6.54	8.63	✓	金松新	

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2--8mg/L,检测不合格立即上报;

图 71 ph 值、总余氯检测结果 4 月(17 日-30 日)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.5.1	7:35	160L	260L	6.56	8.64	✓	金松新	
2024.5.1	17:40	150L	240L	6.54	8.62	✓	金松新	
2024.5.2	7:50	145L	220L	6.53	8.61	✓	金松新	
2024.5.2	17:00	140L	500L	6.51	8.59	✓	金松新	
2024.5.3	7:30	135L	480L	6.55	8.63	✓	金松新	
2024.5.3	17:40	130L	460L	6.53	8.61	✓	金松新	
2024.5.4	7:35	125L	440L	6.56	8.65	✓	金松新	
2024.5.4	17:30	120L	420L	6.52	8.60	✓	金松新	
2024.5.5	7:40	115L	400L	6.54	8.62	✓	金松新	
2024.5.5	17:35	110L	380L	6.56	8.64	✓	金松新	
2024.5.6	7:30	105L	370L	6.53	8.61	✓	金松新	
2024.5.6	17:50	100L	350L	6.51	8.60	✓	金松新	
2024.5.7	7:35	95L	330L	6.54	8.62	✓	金松新	
2024.5.7	17:40	90L	310L	6.52	8.60	✓	金松新	
2024.5.8	7:30	85L	290L	6.56	8.65	✓	金松新	
2024.5.8	17:30	80L	270L	6.52	8.63	✓	金松新	
2024.5.9	7:35	75L	250L	6.55	8.65	✓	金松新	
2024.5.9	17:40	70L	230L	6.51	8.59	✓	金松新	
2024.5.10	7:30	65L	210L	6.20	8.61	✓	金松新	
2024.5.10	17:30	60L	190L	6.51	8.61	✓	金松新	
2024.5.11	7:35	55L	170L	6.54	8.63	✓	金松新	
2024.5.11	17:40	45L	150L	6.52	8.60	✓	金松新	
2024.5.12	7:50	40L	130L	6.56	8.65	✓	金松新	
2024.5.12	17:30	35L	110L	6.51	8.59	✓	金松新	
2024.5.13	7:35	30L	90L	6.54	8.63	✓	金松新	
2024.5.13	17:40	25L	70L	6.52	8.61	✓	金松新	
2024.5.14	7:35	500L	500L	6.55	8.65	✓	金松新	
2024.5.14	17:30	490L	490L	6.53	8.61	✓	金松新	
2024.5.15	7:40	485L	470L	6.55	8.64	✓	金松新	
2024.5.15	17:35	480L	450L	6.52	8.61	✓	金松新	
2024.5.16	7:35	475L	430L	6.56	8.65	✓	金松新	
2024.5.16	17:30	470L	420L	6.51	8.59	✓	金松新	

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2-8mg/L,检测不合格立即上报;

图 72 ph 值、总余氯检测结果 5 月(11 日-16 日)



污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.5.17	7:30	465L	410L	6.56	8.66	✓	金建新	
2024.5.17	17:40	460L	400L	6.53	8.64	✓	金建新	
2024.5.18	7:30	455L	390L	6.51	8.60	✓	金建新	
2024.5.18	17:40	450L	380L	6.20	8.61	✓	金建新	
2024.5.19	7:36	445L	370L	6.54	8.65	✓	金建新	
2024.5.19	17:35	440L	360L	6.52	8.63	✓	金建新	
2024.5.20	7:30	435L	350L	6.51	8.60	✓	金建新	
2024.5.20	17:40	430L	340L	6.53	8.61	✓	金建新	
2024.5.21	7:35	425L	330L	6.55	8.66	✓	金建新	
2024.5.21	17:45	420L	320L	6.52	8.63	✓	金建新	
2024.5.22	7:35	415L	310L	6.56	8.66	✓	金建新	
2024.5.22	17:45	410L	300L	6.54	8.65	✓	金建新	
2024.5.23	7:30	405L	280L	6.55	8.66	✓	金建新	
2024.5.23	17:20	400L	260L	6.52	8.63	✓	金建新	
2024.5.24	7:35	395L	240L	6.51	8.60	✓	金建新	
2024.5.24	17:40	390L	220L	6.53	8.64	✓	金建新	
2024.5.25	7:40	385L	210L	6.56	8.66	✓	金建新	
2024.5.25	17:40	380L	200L	6.52	8.63	✓	金建新	
2024.5.26	7:40	375L	480L	6.54	8.65	✓	金建新	
2024.5.26	17:40	370L	460L	6.52	8.63	✓	金建新	
2024.5.27	7:35	365L	450L	6.55	8.66	✓	金建新	
2024.5.27	17:50	360L	430L	6.53	8.64	✓	金建新	
2024.5.28	7:40	355L	410L	6.56	8.66	✓	金建新	
2024.5.28	17:40	350L	390L	6.52	8.63	✓	金建新	
2024.5.29	7:35	345L	380L	6.54	8.65	✓	金建新	
2024.5.29	17:45	340L	370L	6.53	8.62	✓	金建新	
2024.5.30	7:40	335L	360L	6.55	8.66	✓	金建新	
2024.5.30	17:45	330L	350L	6.51	8.60	✓	金建新	
2024.5.31	7:30	325L	340L	6.54	8.65	✓	金建新	
2024.5.31	17:20	320L	335L	6.52	8.62	✓	金建新	

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2-8mg/L,检测不合格立即上报;

图 73 ph 值、总余氯检测结果 5 月(17 日-31 日)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.6.1	11:00	315L	330L	6.12	8.52	✓	卢	
2024.6.1	23:00	310L	325L	5.66	7.58	✓	卢	
2024.6.2	11:00	305L	310L	6.52	8.60	✓	金建新	
2024.6.2	23:00	300L	300L	6.49	8.57	✓	金建新	
2024.6.3	11:00	295L	290L	5.86	8.24	✓	卢	
2024.6.3	23:00	290L	280L	5.94	8.15	✓	卢	
2024.6.4	11:00	285L	260L	6.50	8.58	✓	金建新	
2024.6.4	23:00	280L	240L	6.46	8.52	✓	金建新	
2024.6.5	11:00	275L	220L	6.40	8.13	✓	卢	
2024.6.5	23:00	270L	200L	5.98	8.42	✓	卢	
2024.6.6	11:00	265L	180L	6.12	7.64	✓	卢	
2024.6.6	23:00	260L	160L	6.48	8.25	✓	卢	
2024.6.7	11:00	255L	150L	6.52	8.62	✓	金建新	
2024.6.7	23:00	250L	140L	6.50	8.59	✓	金建新	
2024.6.8	11:00	245L	130L	6.54	8.62	✓	金建新	
2024.6.8	23:00	240L	120L	6.49	8.30	✓	金建新	
2024.6.9	11:00	235L	500L	6.24	7.86	✓	卢	
2024.6.9	23:00	230L	480L	6.16	8.25	✓	卢	
2024.6.10	11:00	225L	460L	6.32	8.16	✓	金建新	
2024.6.10	23:00	220L	450L	6.40	8.26	✓	金建新	
2024.6.11	11:00	215L	440L	6.36	7.65	✓	卢	
2024.6.11	23:00	210L	430L	5.88	8.12	✓	卢	
2024.6.12	11:00	200L	410L	5.96	8.44	✓	金建新	
2024.6.12	23:00	195L	400L	5.84	8.40	✓	金建新	
2024.6.13	11:00	190L	390L	6.24	7.85	✓	卢	
2024.6.13	23:00	185L	380L	5.96	8.04	✓	卢	
2024.6.14	11:00	180L	360L	6.20	8.16	✓	金建新	
2024.6.14	23:00	175L	340L	6.32	8.20	✓	金建新	
2024.6.15	11:00	170L	320L	6.12	7.68	✓	卢	
2024.6.15	23:00	165L	300L	5.98	8.16	✓	卢	
2024.6.16	11:00	160L	280L	5.98	7.75	✓	卢	
2024.6.16	23:00	155L	260L	6.18	8.18	✓	卢	

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2-8mg/L,检测不合格立即上报;

PH值 8~9.

图 74 ph 值、总余氯检测结果 6 月(1 日-16 日)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.6.17	11:00	150L	240L	5.86	7.52	✓	陈	
2024.6.17	23:00	145L	220L	6.28	8.16	✓	陈	
2024.6.18	11:00	140L	210L	6.50	8.56	✓	金浩新	
2024.6.18	23:00	135L	200L	6.46	8.50	✓	金浩新	
2024.6.19	11:00	130L	190L	6.54	8.60	✓	金浩新	
2024.6.19	23:00	125L	180L	6.52	8.63	✓	金浩新	
2024.6.20	11:20	120L	170L	6.56	8.64	✓	金浩新	
2024.6.20	23:00	115L	160L	6.50	8.53	✓	金浩新	
2024.6.21	11:00	110L	150L	6.36	7.85	✓	陈	
2024.6.21	23:00	105L	140L	6.48	8.12	✓	陈	
2024.6.22	11:00	100L	130L	6.52	8.60	✓	金浩新	
2024.6.22	23:00	95L	120L	6.46	8.52	✓	金浩新	
2024.6.23	11:00	90L	500L	6.38	7.96	✓	陈	
2024.6.23	23:00	85L	490L	6.12	8.08	✓	陈	
2024.6.24	11:00	80L	470L	6.50	8.54	✓	金浩新	
2024.6.24	23:00	75L	450L	6.48	8.20	✓	金浩新	
2024.6.25	11:00	70L	430L	6.26	7.85	✓	陈	
2024.6.25	23:00	65L	410L	6.52	8.26	✓	陈	
2024.6.26	11:00	60L	390L	6.56	8.36	✓	金浩新	
2024.6.26	23:00	50L	370L	6.50	8.52	✓	金浩新	
2024.6.27	11:00	40L	360L	6.42	8.37	✓	陈	
2024.6.27	23:00	500L	350L	6.18	8.56	✓	陈	
2024.6.28	11:00	495L	340L	6.46	8.40	✓	金浩新	
2024.6.28	23:00	490L	320L	6.20	8.10	✓	金浩新	
2024.6.29	11:00	485L	300L	6.32	8.30	✓	陈	
2024.6.29	23:00	480L	280L	6.48	8.43	✓	陈	
2024.6.30	11:00	470L	270L	6.50	8.46	✓	金浩新	
2024.6.30	23:00	465L	260L	6.46	8.40	✓	金浩新	

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2-8mg/L,检测不合格立即上报;

PH 5~9

图 75 ph 值、总余氯检测结果 6 月(17 日-30 日)

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.7.1	11:00	460L	250L	6.26	8.11	✓	杨	
2024.7.1	23:00	455L	240L	6.52	8.43	✓	杨	
2024.7.2	11:00	450L	230L	6.50	8.36	✓	金松新	
2024.7.2	23:00	445L	210L	6.48	8.32	✓	金松新	
2024.7.3	11:00	440L	200L	6.38	8.30	✓	杨	
2024.7.3	23:00	435L	190L	6.28	8.37	✓	杨	
2024.7.4	11:00	430L	180L	6.46	8.30	✓	金松新	
2024.7.4	23:00	425L	160L	6.43	8.26	✓	金松新	
2024.7.5	11:00	420L	150L	6.32	8.40	✓	杨	
2024.7.5	23:00	415L	140L	6.42	8.37	✓	杨	
2024.7.6	11:00	410L	130L	6.51	8.41	✓	杨	
2024.7.6	23:00	405L	120L	6.37	8.31	✓	杨	
2024.7.7	11:00	400L	110L	6.52	8.45	✓	杨	
2024.7.7	23:00	395L	100L	6.26	8.30	✓	杨	
2024.7.8	11:00	385L	90L	6.48	8.37	✓	金松新	
2024.7.8	23:00	375L	80L	6.40	8.26	✓	金松新	
2024.7.9	11:00	370L	70L	6.46	8.30	✓	金松新	
2024.7.9	23:00	365L	60L	6.43	8.26	✓	金松新	
2024.7.10	11:00	360L	50L	6.50	8.40	✓	金松新	
2024.7.10	23:00	355L	40L	6.46	8.32	✓	金松新	
2024.7.11	11:00	350L	30L	6.18	8.43	✓	杨	
2024.7.11	23:00	345L	20L	6.54	8.37	✓	杨	
2024.7.12	11:00	340L	10L	6.50	8.32	✓	金松新	
2024.7.12	23:00	335L	0L	6.40	8.26	✓	金松新	
2024.7.13	11:00	330L	0L	6.25	8.31	✓	杨	
2024.7.13	23:00	325L	0L	6.42	8.45	✓	杨	
2024.7.14	11:00	320L	0L	6.46	8.48	✓	金松新	
2024.7.14	23:00	315L	0L	6.40	8.26	✓	金松新	
2024.7.15	11:00	310L	0L	6.37	8.30	✓	杨	
2024.7.15	23:00	305L	0L	6.51	8.38	✓	杨	
2024.7.16	11:00	300L	0L	6.52	8.40	✓	金松新	
2024.7.16	23:00	295L	0L	6.46	8.32	✓	金松新	

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2-8mg/L,检测不合格立即上报;

59

图 76 ph 值、总余氯检测结果 7 月(1 日-16 日)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.7.17	11:00	290L	500L	6.13	8.35	✓	杨	
2024.7.17	23:00	285L	480L	6.37	8.43	✓	杨	
2024.7.18	11:00	280L	460L	6.46	8.48	✓	金建新	
2024.7.18	23:00	275L	440L	6.42	8.45	✓	金建新	
2024.7.19	11:00	270L	420L	6.38	8.40	✓	杨	
2024.7.19	23:00	265L	400L	6.17	8.31	✓	杨	
2024.7.20	11:00	260L	380L	6.50	8.36	✓	金建新	
2024.7.20	23:00	255L	360L	6.54	8.42	✓	金建新	
2024.7.21	11:00	250L	340L	6.25	8.37	✓	杨	
2024.7.21	23:00	245L	320L	6.36	8.40	✓	杨	
2024.7.22	11:00	240L	300L	6.52	8.41	✓	金建新	
2024.7.22	23:00	235L	280L	6.46	8.38	✓	金建新	
2024.7.23	11:00	230L	260L	6.27	8.43	✓	杨	
2024.7.23	23:00	225L	240L	6.58	8.36	✓	杨	
2024.7.24	11:00	220L	220L	6.52	8.42	✓	金建新	
2024.7.24	23:00	210L	200L	6.49	8.40	✓	金建新	
2024.7.25	11:00	200L	500L	6.32	8.31	✓	杨	
2024.7.25	23:00	190L	480L	6.54	8.46	✓	杨	
2024.7.26	11:00	175L	460L	6.52	8.45	✓	金建新	
2024.7.26	23:00	160L	440L	6.50	8.39	✓	金建新	
2024.7.27	11:00	150L	420L	6.18	8.37	✓	杨	
2024.7.27	23:00	140L	400L	6.37	8.41	✓	杨	
2024.7.28	11:00	125L	380L	6.54	8.50	✓	金建新	
2024.7.28	23:00	110L	360L	6.50	8.40	✓	金建新	
2024.7.29	11:00	100L	340L	6.28	8.30	✓	杨	
2024.7.29	23:00	90L	320L	6.57	8.43	✓	杨	
2024.7.30	11:00	75L	300L	6.52	8.40	✓	金建新	
2024.7.30	23:00	60L	280L	6.49	8.20	✓	金建新	
2024.7.31	11:00	500L	260L	6.12	8.31	✓	杨	
2024.7.31	23:00	490L	240L	6.36	8.47	✓	杨	

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2-8mg/L,检测不合格立即上报;

图 77 ph 值、总余氯检测结果 7 月(16 日-31 日)

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.8.1	11:00	500L	500L	6.52	8.46	✓	金松新	
2024.8.1	23:00	485L	480L	6.48	8.20	✓	金松新	
2024.8.2	11:00	490L	460L	6.36	8.31	✓	金松新	
2024.8.2	23:00	490L	440L	6.53	8.40	✓	金松新	
2024.8.3	11:00	470L	420L	6.21	8.45	✓	金松新	
2024.8.3	23:00	460L	400L	6.17	8.40	✓	金松新	
2024.8.4	11:00	450L	380L	6.26	8.30	✓	金松新	
2024.8.4	23:00	440L	360L	6.37	8.28	✓	金松新	
2024.8.5	11:00	430L	340L	6.20	8.37	✓	金松新	
2024.8.5	23:00	420L	320L	6.45	8.43	✓	金松新	
2024.8.6	11:00	410L	300L	6.02	8.46	✓	金松新	
2024.8.6	23:00	400L	280L	6.41	8.30	✓	金松新	
2024.8.7	11:00	390L	260L	6.29	8.45	✓	金松新	
2024.8.7	23:00	380L	240L	6.32	8.46	✓	金松新	
2024.8.8	11:00	370L	220L	6.46	8.41	✓	金松新	
2024.8.8	23:00	360L	200L	6.27	8.31	✓	金松新	
2024.8.9	11:00	355L	180L	6.50	8.46	✓	金松新	
2024.8.9	23:00	350L	500L	6.48	8.43	✓	金松新	
2024.8.10	11:00	345L	480L	6.23	8.30	✓	金松新	
2024.8.10	23:00	340L	460L	6.42	8.37	✓	金松新	
2024.8.11	11:00	335L	440L	6.52	8.46	✓	金松新	
2024.8.11	23:00	330L	420L	6.48	8.42	✓	金松新	
2024.8.12	11:00	325L	400L	6.50	8.45	✓	金松新	
2024.8.12	23:00	320L	380L	6.42	8.38	✓	金松新	
2024.8.13	11:00	315L	365L	6.49	8.43	✓	金松新	
2024.8.13	23:00	310L	350L	6.45	8.40	✓	金松新	
2024.8.14	11:00	305L	340L	6.48	8.42	✓	金松新	
2024.8.14	23:00	300L	330L	6.43	8.36	✓	金松新	
2024.8.15	11:00	295L	320L	6.39	8.28	✓	金松新	
2024.8.15	23:00	290L	310L	6.46	8.40	✓	金松新	
2024.8.16	11:00	285L	300L	6.50	8.46	✓	金松新	
2024.8.16	23:00	280L	290L	6.42	8.38	✓	金松新	

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2-8mg/L,检测不合格立即上报;

图 78 ph 值、总余氯检测结果 8 月(1 日-16 日)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.8.17	11:00	275L	280L	6.52	8.46	✓	金松新	
2024.8.17	23:00	270L	270L	6.48	8.43	✓	金松新	
2024.8.18	11:00	265L	260L	6.20	8.31	✓	金松新	
2024.8.18	23:00	260L	250L	6.37	8.40	✓	金松新	
2024.8.19	11:00	255L	240L	6.50	8.43	✓	金松新	
2024.8.19	23:00	250L	230L	6.46	8.50	✓	金松新	
2024.8.20	11:00	245L	220L	6.42	8.30	✓	金松新	
2024.8.20	23:00	240L	210L	6.38	8.45	✓	金松新	
2024.8.21	11:00	235L	200L	6.50	8.41	✓	金松新	
2024.8.21	23:00	225L	180L	6.46	8.39	✓	金松新	
2024.8.22	11:00	215L	180L	6.49	8.37	✓	金松新	
2024.8.22	23:00	205L	160L	6.24	8.35	✓	金松新	
2024.8.23	11:00	195L	160L	6.46	8.39	✓	金松新	
2024.8.23	23:00	185L	120L	6.42	8.36	✓	金松新	
2024.8.24	11:00	175L	100L	6.25	8.47	✓	金松新	
2024.8.24	23:00	165L	80L	6.45	8.31	✓	金松新	
2024.8.25	11:00	155L	70L	6.50	8.40	✓	金松新	
2024.8.25	23:00	145L	350L	6.46	8.38	✓	金松新	
2024.8.26	11:00	135L	330L	6.52	8.46	✓	金松新	
2024.8.26	23:00	125L	310L	6.36	8.37	✓	金松新	
2024.8.27	11:00	115L	290L	6.50	8.41	✓	金松新	
2024.8.27	23:00	105L	270L	6.46	8.38	✓	金松新	
2024.8.28	11:00	95L	250L	6.37	8.43	✓	金松新	
2024.8.28	23:00	85L	230L	6.48	8.32	✓	金松新	
2024.8.29	11:00	75L	210L	6.50	8.42	✓	金松新	
2024.8.29	23:00	65L	190L	6.46	8.38	✓	金松新	
2024.8.30	11:00	55L	170L	6.27	8.45	✓	金松新	
2024.8.30	23:00	45L	150L	6.45	8.31	✓	金松新	
2024.8.31	11:00	35L	130L	6.50	8.42	✓	金松新	
2024.8.31	23:00	25L	110L	6.46	8.38	✓	金松新	

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2-8mg/L,检测不合格立即上报;

图 79 ph 值、总余氯检测结果 8 月(17 日-31 日)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.9.1	11:00	480L	500L	6.38	8.40	✓	杨	
2024.9.1	23:00	470L	480L	6.46	8.31	✓	杨	
2024.9.2	11:00	460L	460L	6.52	8.44	✓	金	
2024.9.2	23:00	450L	440L	6.50	8.41	✓	金	
2024.9.3	11:00	440L	420	6.28	8.30	✓	杨	
2024.9.3	23:00	430L	400	6.42	8.37	✓	杨	
2024.9.4	11:00	420L	380L	6.50	8.42	✓	金	
2024.9.4	23:00	410L	360L	6.48	8.40	✓	金	
2024.9.5	11:00	400L	340L	6.34	8.31	✓	杨	
2024.9.5	23:00	390L	320L	6.42	8.45	✓	杨	
2024.9.6	11:00	380L	300L	6.46	8.40	✓	金	
2024.9.6	23:00	370L	280L	6.50	8.42	✓	金	
2024.9.7	11:00	360L	260L	6.12	8.41	✓	杨	
2024.9.7	23:00	350L	240L	6.48	8.46	✓	杨	
2024.9.8	11:00	340L	220L	6.52	8.48	✓	金	
2024.9.8	23:00	330L	200L	6.46	8.40	✓	金	
2024.9.9	11:00	320L	180L	6.32	8.37	✓	杨	
2024.9.9	23:00	310L	160L	6.54	8.40	✓	杨	
2024.9.10	11:00	300L	140L	6.50	8.38	✓	金	
2024.9.10	23:00	290L	120L	6.48	8.36	✓	金	
2024.9.11	11:00	280L	100L	6.36	8.35	✓	杨	
2024.9.11	23:00	270L	80L	6.42	8.45	✓	杨	
2024.9.12	11:00	260L	60L	6.46	8.48	✓	金	
2024.9.12	23:00	250L	40L	6.40	8.42	✓	金	
2024.9.13	11:00	240L	20L	6.26	8.41	✓	杨	
2024.9.13	23:00	230L	0L	6.48	8.30	✓	杨	
2024.9.14	11:00	220L	0L	6.52	8.48	✓	金	
2024.9.14	23:00	210L	0L	6.50	8.46	✓	金	
2024.9.15	11:00	200L	0L	6.38	8.31	✓	杨	
2024.9.15	23:00	190L	0L	6.52	8.30	✓	杨	
2024.9.16	11:00	180L	0L	6.48	8.40	✓	金	
2024.9.16	23:00	180L	0L	6.46	8.38	✓	金	

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2—8mg/L,检测不合格立即上报;
5.9

图 80 ph 值、总余氯检测结果 9 月(1 日-16 日)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	氯制剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.9.17	11:00	175L	450L	6.22	8.46	✓	陈	
2024.9.17	23:00	170L	440L	6.54	8.35	✓	陈	
2024.9.18	11:00	165L	430L	6.50	8.42	✓	金	
2024.9.18	23:00	160L	410L	6.86	8.36	✓	金	
2024.9.19	11:00	155L	400L	6.28	8.31	✓	陈	
2024.9.19	23:00	150L	390L	6.42	8.37	✓	陈	
2024.9.20	11:00	145L	380L	6.52	8.46	✓	金	
2024.9.20	23:00	140L	370L	6.46	8.39	✓	金	
2024.9.21	11:00	135L	360L	6.36	8.40	✓	陈	
2024.9.21	23:00	130L	350L	6.48	8.45	✓	陈	
2024.9.22	11:00	125L	340L	6.45	8.38	✓	金	
2024.9.22	23:00	120L	330L	6.46	8.40	✓	金	
2024.9.23	11:00	115L	320L	6.32	8.41	✓	陈	
2024.9.23	23:00	110L	310L	6.44	8.30	✓	陈	
2024.9.24	11:00	105L	300L	6.50	8.42	✓	金	
2024.9.24	23:00	100L	290L	6.46	8.39	✓	金	
2024.9.25	11:00	95L	270L	6.24	8.47	✓	陈	
2024.9.25	23:00	90L	250L	6.52	8.46	✓	陈	
2024.9.26	11:00	85L	230	6.48	8.40	✓	金	
2024.9.26	23:00	80L	210	6.46	8.39	✓	金	
2024.9.27	11:00	75L	500L	6.26	8.31	✓	陈	
2024.9.27	23:00	70L	480L	6.42	8.45	✓	陈	
2024.9.28	11:00	65L	470L	6.50	8.46	✓	金	
2024.9.28	23:00	60L	460L	6.46	8.40	✓	金	
2024.9.29	11:00	55L	440L	6.38	8.37	✓	陈	
2024.9.29	23:00	500L	420L	6.54	8.30	✓	陈	
2024.9.30	11:00	495L	410L	6.50	8.46	✓	金	
2024.9.30	23:00	490L	400L	6.46	8.42	✓	金	

备注:检测水需从消毒池出口取水样, 每日检测2次, 合格值2-8mg/L, 检测不合格立即上报;
d29

图 81 ph 值、总余氯检测结果 9 月(17 日-30 日)

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.10.1	11:00	485L	380L	6.24	8.41	✓	卢2	
2024.10.1	23:00	480L	360L	6.42	8.30	✓	卢2	
2024.10.2	11:00	475L	350L	6.50	8.49	✓	金松新	
2024.10.2	23:00	470L	340L	6.46	8.48	✓	金松新	
2024.10.3	11:00	465L	320L	6.38	8.31	✓	卢2	
2024.10.3	23:00	460L	320L	6.48	8.46	✓	卢2	
2024.10.4	11:00	455L	310L	6.52	8.50	✓	金松新	
2024.10.4	23:00	450L	300L	6.50	8.48	✓	金松新	
2024.10.5	11:00	445L	290L	6.32	8.37	✓	卢2	
2024.10.5	23:00	440L	280L	6.54	8.40	✓	卢2	
2024.10.6	11:00	435L	270L	6.50	8.48	✓	金松新	
2024.10.6	23:00	430L	260L	6.48	8.45	✓	金松新	
2024.10.7	11:00	425L	250L	6.26	8.47	✓	卢2	
2024.10.7	23:00	420L	240L	6.40	8.43	✓	卢2	
2024.10.8	11:00	415L	230L	6.50	8.46	✓	金松新	
2024.10.8	23:00	410L	220L	6.48	8.45	✓	金松新	
2024.10.9	11:00	405L	210L	6.28	8.30	✓	卢2	
2024.10.9	23:00	400L	200L	6.44	8.40	✓	卢2	
2024.10.10	11:00	395L	190L	6.48	8.46	✓	金松新	
2024.10.10	23:00	390L	180L	6.46	8.45	✓	金松新	
2024.10.11	11:00	385L	170L	6.38	8.41	✓	卢2	
2024.10.11	23:00	380L	160L	6.52	8.31	✓	卢2	
2024.10.12	11:00	375L	150L	6.50	8.35	✓	金松新	
2024.10.12	23:00	370L	140L	6.48	8.34	✓	金松新	
2024.10.13	11:00	365L	130L	6.32	8.43	✓	卢2	
2024.10.13	23:00	360L	120L	6.54	8.47	✓	卢2	
2024.10.14	11:00	355L	110L	6.52	8.46	✓	金松新	
2024.10.14	23:00	350L	100L	6.48	8.43	✓	金松新	
2024.10.15	11:00	345L	90L	6.34	8.49	✓	卢2	
2024.10.15	23:00	340L	80L	6.56	8.30	✓	卢2	
2024.10.16	11:00	335L	70L	6.52	8.36	✓	金松新	
2024.10.16	23:00	330L	60L	6.50	8.35	✓	金松新	

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2—8mg/L,检测不合格立即上报;

图 82 ph 值、总余氯检测结果 10 月(1 日-16 日)

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.10.17	11:00	310L	380L	6.42	8.37	✓	卢文	
2024.10.17	23:00	300L	370L	6.54	8.41	✓	卢文	
2024.10.18	11:00	280L	360L	6.52	8.40	✓	金松	
2024.10.18	23:00	260L	350L	6.50	8.38	✓	金松	
2024.10.19	11:00	250L	340L	6.36	8.46	✓	卢文	
2024.10.19	23:00	240L	330L	6.48	8.30	✓	卢文	
2024.10.20	11:00	225L	320L	6.54	8.46	✓	金松	
2024.10.20	23:00	210L	310L	6.50	8.42	✓	金松	
2024.10.21	11:00	200L	300L	6.38	8.31	✓	卢文	
2024.10.21	23:00	190L	290L	6.46	8.45	✓	卢文	
2024.10.22	11:00	180L	280L	6.52	8.42	✓	金松	
2024.10.22	23:00	170L	270L	6.48	8.40	✓	金松	
2024.10.23	11:00	160L	260L	6.34	8.37	✓	卢文	
2024.10.23	23:00	150L	250L	6.20	8.35	✓	卢文	
2024.10.24	11:00	140L	235L	6.38	8.39	✓	金松	
2024.10.24	23:00	130L	220L	6.36	8.37	✓	金松	
2024.10.25	11:00	120L	200L	6.20	8.31	✓	卢文	
2024.10.25	23:00	110L	180L	6.42	8.30	✓	卢文	
2024.10.26	11:00	100L	175L	6.46	8.42	✓	金松	
2024.10.26	23:00	90L	160L	6.55	8.40	✓	金松	
2024.10.27	11:00	80L	150L	6.32	8.46	✓	卢文	
2024.10.27	23:00	70L	140L	6.48	8.43	✓	卢文	
2024.10.28	11:00	60L	130L	6.52	8.48	✓	金松	
2024.10.28	23:00	50L	120L	6.46	8.42	✓	金松	
2024.10.29	11:00	500L	410L	6.38	8.45	✓	卢文	
2024.10.29	23:00	490L	400L	6.54	8.31	✓	卢文	
2024.10.30	11:00	480L	390L	6.50	8.40	✓	金松	
2024.10.30	23:00	475L	380L	6.48	8.37	✓	金松	
2024.10.31	11:00	470L	370L	6.42	8.41	✓	卢文	
2024.10.31	23:00	465L	360L	6.26	8.30	✓	卢文	

备注:检测水需从消毒池出口取水样, 每日检测2次, 合格值2-8mg/L, 检测不合格立即上报;

图 83 ph 值、总余氯检测结果 10 月(17 日-31 日)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.11.1	11:00	460L	350L	6.54	8.49	✓	金建新	
2024.11.1	23:00	450L	340L	6.50	8.43	✓	金建新	
2024.11.2	11:00	440L	330L	6.42	8.31	✓	金建新	
2024.11.2	23:00	430L	320L	6.36	8.45	✓	金建新	
2024.11.3	11:00	420L	310L	6.52	8.46	✓	金建新	
2024.11.3	23:00	410L	300L	6.48	8.43	✓	金建新	
2024.11.4	11:00	400L	290L	6.46	8.37	✓	金建新	
2024.11.4	23:00	390L	280L	6.34	8.30	✓	金建新	
2024.11.5	11:00	380L	270L	6.52	8.45	✓	金建新	
2024.11.5	23:00	370L	260L	6.50	8.42	✓	金建新	
2024.11.6	11:00	360L	250L	6.52	8.47	✓	金建新	
2024.11.6	23:00	350L	240L	6.40	8.31	✓	金建新	
2024.11.7	11:00	340L	230L	6.50	8.43	✓	金建新	
2024.11.7	23:00	330L	220L	6.48	8.40	✓	金建新	
2024.11.8	11:00	320L	210L	6.38	8.41	✓	金建新	
2024.11.8	23:00	310L	200L	6.42	8.46	✓	金建新	
2024.11.9	11:00	300L	190L	6.44	8.39	✓	金建新	
2024.11.9	23:00	290L	180L	6.44	8.36	✓	金建新	
2024.11.10	11:00	280L	170L	6.40	8.48	✓	金建新	
2024.11.10	23:00	270L	160L	6.52	8.30	✓	金建新	
2024.11.11	11:00	260L	150L	6.50	8.42	✓	金建新	
2024.11.11	23:00	250L	140L	6.48	8.38	✓	金建新	
2024.11.12	11:00	240L	130L	6.36	8.37	✓	金建新	
2024.11.12	23:00	230L	120L	6.42	8.45	✓	金建新	
2024.11.13	11:00	220L	110L	6.50	8.48	✓	金建新	
2024.11.13	23:00	210L	100L	6.46	8.42	✓	金建新	
2024.11.14	11:00	200L	90L	6.38	8.31	✓	金建新	
2024.11.14	23:00	190L	80L	6.44	8.40	✓	金建新	
2024.11.15	11:00	185L	78L	6.50	8.42	✓	金建新	
2024.11.15	23:00	180L	77L	6.46	8.38	✓	金建新	
2024.11.16	11:00	175L	360L	6.20	8.49	✓	金建新	
2024.11.16	23:00	170L	350L	6.34	8.30	✓	金建新	

备注:检测水需从消毒池出口取水样, 每日检测2次, 合格值2-8mg/L, 检测不合格立即上报;

图 84 ph 值、总余氯检测结果 11 月(11 日-16 日)

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.11.17	11:00	165L	340L	6.48	8.42	✓	金皓新	
2024.11.17	23:00	160L	330L	6.46	8.38	✓	金皓新	
2024.11.18	11:00	155L	320L	6.34	8.31	✓	金皓新	
2024.11.18	23:00	150L	310L	6.42	8.40	✓	金皓新	
2024.11.19	11:00	145L	300L	6.48	8.42	✓	金皓新	
2024.11.19	23:00	140L	290L	6.44	8.40	✓	金皓新	
2024.11.20	11:00	135L	280L	6.28	8.37	✓	金皓新	
2024.11.20	23:00	130L	270L	6.36	8.41	✓	金皓新	
2024.11.21	11:00	125L	260L	6.32	8.49	✓	金皓新	
2024.11.21	23:00	120L	250L	6.42	8.30	✓	金皓新	
2024.11.22	11:00	115L	240L	6.50	8.46	✓	金皓新	
2024.11.22	23:00	110L	230L	6.46	8.42	✓	金皓新	
2024.11.23	11:00	105L	220L	6.52	8.48	✓	金皓新	
2024.11.23	23:00	100L	210L	6.44	8.42	✓	金皓新	
2024.11.24	11:00	95L	200L	6.40	8.31	✓	金皓新	
2024.11.24	23:00	90L	190L	6.48	8.45	✓	金皓新	
2024.11.25	11:00	85L	180L	6.52	8.48	✓	金皓新	
2024.11.25	23:00	80L	170L	6.50	8.46	✓	金皓新	
2024.11.26	11:00	75L	160L	6.34	8.37	✓	金皓新	
2024.11.26	23:00	70L	150L	6.26	8.30	✓	金皓新	
2024.11.27	11:00	65L	140L	6.48	8.46	✓	金皓新	
2024.11.27	23:00	60L	130L	6.42	8.40	✓	金皓新	
2024.11.28	11:00	55L	120L	6.22	8.49	✓	金皓新	
2024.11.28	23:00	50L	110L	6.38	8.35	✓	金皓新	
2024.11.29	11:00	45L	100L	6.50	8.42	✓	金皓新	
2024.11.29	23:00	40L	90L	6.46	8.40	✓	金皓新	
2024.11.30	11:00	35L	80L	6.32	8.31	✓	金皓新	
2024.11.30	23:00	30L	70L	6.42	8.45	✓	金皓新	

备注:检测水需从消毒池出口取水样,每日检测2次,合格值2-8mg/L,检测不合格立即上报;

每日2次.
每日1次.

图 85 ph 值、总余氯检测结果 11 月(17 日-30 日)

污水站巡视余氯检测记录表

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.12.1	11:00	490L	360L	6.52	8.48	✓	金松新	
2024.12.1	23:00	480L	350L	6.48	8.42	✓	金松新	
2024.12.2	11:00	470L	340L	6.42	8.30	✓	金松新	
2024.12.2	23:00	460L	330L	6.36	8.41	✓	金松新	
2024.12.3	11:00	455L	320L	6.50	8.46	✓	金松新	
2024.12.3	23:00	450L	310L	6.46	8.42	✓	金松新	
2024.12.4	11:00	445L	300L	6.28	8.45	✓	金松新	
2024.12.4	23:00	440L	290L	6.44	8.31	✓	金松新	
2024.12.5	11:00	435L	280L	6.48	8.42	✓	金松新	
2024.12.5	23:00	430L	270L	6.46	8.40	✓	金松新	
2024.12.6	11:00	425L	260L	6.32	8.37	✓	金松新	
2024.12.6	23:00	420L	250L	6.38	8.43	✓	金松新	
2024.12.7	11:00	415L	240L	6.46	8.44	✓	金松新	
2024.12.7	23:00	410L	230L	6.42	8.40	✓	金松新	
2024.12.8	11:00	405L	220L	6.54	8.49	✓	金松新	
2024.12.8	23:00	400L	210L	6.36	8.47	✓	金松新	
2024.12.9	11:00	395L	200L	6.52	8.50	✓	金松新	
2024.12.9	23:00	390L	190L	6.48	8.42	✓	金松新	
2024.12.10	11:00	385L	180L	6.26	8.30	✓	金松新	
2024.12.10	23:00	380L	170L	6.34	8.45	✓	金松新	
2024.12.11	11:00	375L	160L	6.50	8.48	✓	金松新	
2024.12.11	23:00	370L	150L	6.46	8.42	✓	金松新	
2024.12.12	11:00	365L	140L	6.20	8.37	✓	金松新	
2024.12.12	23:00	360L	130L	6.32	8.41	✓	金松新	
2024.12.13	11:00	355L	120L	6.46	8.42	✓	金松新	
2024.12.13	23:00	350L	110L	6.42	8.40	✓	金松新	
2024.12.14	11:00	345L	100L	6.38	8.46	✓	金松新	
2024.12.14	23:00	340L	90L	6.38	8.46	✓	金松新	
2024.12.15	11:00	335L	80L	6.48	8.35	✓	金松新	
2024.12.15	23:00	330L	70L	6.50	8.48	✓	金松新	
2024.12.16	11:00	325L	60L	6.46	8.42	✓	金松新	
2024.12.16	23:00	320L	50L	6.28	8.31	✓	金松新	
2024.12.16	23:00	320L	290L	6.44	8.45	✓	金松新	

备注:检测水需从消毒池出口取水样, 每日检测2次, 合格值2-8mg/L, 检测不合格立即上报;

每日2次。
每日2次。

图 86 ph 值、总余氯检测结果 12 月(1 日-16 日)

日期	检测时间	加药水箱水位	絮凝剂水位	余氯量 mg/L	PH值	卫生	检测人	备注
2024.12.17	11:00	315L	280L	6.52	8.50	✓	金林新	
2024.12.17	23:00	310L	270L	6.48	8.46	✓	金林新	
2024.12.18	11:00	305L	260L	6.26	8.31	✓	金林新	
2024.12.18	23:00	300L	250L	6.44	8.45	✓	金林新	
2024.12.19	11:00	295L	240L	6.52	8.50	✓	金林新	
2024.12.19	23:00	290L	230L	6.46	8.42	✓	金林新	
2024.12.20	11:00	285L	450L	6.38	8.41	✓	金林新	
2024.12.20	23:00	280L	440L	6.42	8.37	✓	金林新	
2024.12.21	11:00	275L	430L	6.46	8.42	✓	金林新	
2024.12.21	23:00	270L	420L	6.42	8.40	✓	金林新	
2024.12.22	11:00	265L	410L	6.20	8.30	✓	金林新	
2024.12.22	23:00	260L	400L	6.36	8.43	✓	金林新	
2024.12.23	11:00	250L	390L	6.50	8.48	✓	金林新	
2024.12.23	23:00	240L	380L	6.46	8.40	✓	金林新	
2024.12.24	11:00	230L	370L	6.54	8.31	✓	金林新	
2024.12.24	23:00	220L	360L	6.44	8.45	✓	金林新	
2024.12.25	11:00	210L	350L	6.48	8.46	✓	金林新	
2024.12.25	23:00	200L	340L	6.46	8.42	✓	金林新	
2024.12.26	11:00	190L	330L	6.52	8.37	✓	金林新	
2024.12.26	23:00	180L	320L	6.38	8.46	✓	金林新	
2024.12.27	11:00	170L	310L	6.50	8.48	✓	金林新	
2024.12.27	23:00	160L	300L	6.46	8.40	✓	金林新	
2024.12.28	11:00	150L	290L	6.22	8.30	✓	金林新	
2024.12.28	23:00	140L	280L	6.34	8.41	✓	金林新	
2024.12.29	11:00	130L	270L	6.52	8.50	✓	金林新	
2024.12.29	23:00	120L	260L	6.42	8.32	✓	金林新	
2024.12.30	11:00	110L	500L	6.26	8.49	✓	金林新	
2024.12.30	23:00	100L	490L	6.48	8.34	✓	金林新	
2024.12.31	11:00	90L	480L	6.50	8.46	✓	金林新	
2024.12.31	23:00	80L	470L	6.46	8.42	✓	金林新	

备注:检测水需从消毒池出口取水样, 每日检测2次, 合格值2-8mg/L, 检测不合将立即上报。

每日2次。
每月4次。

图 87 ph 值、总余氯检测结果 12 月 (17 日-31 日)

2.3 固体废物处置

我单位产生的固废和危废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)相关规定执行。

我单位与北京金州安洁废物处理有限公司签订医疗废物清运处置合同,有效期为2024年1月20日-2025年1月19日止,到期前3个月双方无异议,本合同自动续签2年。

我单位与北京生态岛科技有限责任公司签订危险废物处置合同,有效期为2025年09月01日-2026年08月31日。

有害垃圾收集记录

序号	收运日期	数量	物品名称	经办人
1	2023.12.3	1	塑料桶	李水保
2	2023.12.15	2	塑料桶	李水保
3	2023.12.26	1	废油漆桶	李水保
4	2024.1.8	2	塑料桶	李水保
5	2024.1.10	2	废油漆桶	李水保
6	2024.1.27	3	塑料桶	李水保
7	2024.2.7	1	塑料桶	李水保
8	2024.2.12	4	废油漆桶	李水保
9	2024.2.28	1	塑料桶	李水保
10	2024.3.9	2	塑料桶	李水保
11	2024.3.15	2	塑料桶	李水保
12	2024.3.26	1	塑料桶	李水保
13	2024.4.6	2	塑料桶	李水保
14	2024.4.13	3	废油漆桶	李水保
15	2024.4.27	1	塑料桶	李水保
16	2024.5.13	3	塑料桶	李水保
17	2024.5.26	1	塑料桶	李水保
18	2024.6.13	2	废油漆桶	李水保
19	2024.7.12	3	塑料桶	李水保
20	2024.7.24	2	塑料桶	李水保
21	2024.8.9	1	塑料桶	李水保
22	2024.8.21	1	废油漆桶	李水保
23	2024.9.13	2	塑料桶	李水保
24	2024.9.20	1	塑料桶	李水保
25	2024.10.6	2	废油漆桶	李水保
26	2024.10.21	2	塑料桶	李水保
27	2024.11.11	2	塑料桶	李水保
28				
29				
30				

图 88 2024 年危险废物统计台账



危险废物转移联单
(医疗废物专用)

业务专用章: 北京合聚家亲医院有限公司

医疗废物处置单位:

时间: 2024 年 1 月

日期	感染性废物及其他		损伤性废物		医疗卫生机构 交接人员签名	废物运送人员 签名	交接时间
	体积(箱)	重量(kg)	体积(盒)	重量(kg)			
1	30	210	4	28	李永保	陈伟华	6:10
2							
3	30	210	4	28	李永保	苗海清	5:58
4							
5	53	371	5	35	李永保	苗海清	11:10
6							
7							
8							
9							
10	20	160	3	21	李永保	苗海清	6:00
11							
12	45	315	4	28	李永保	苗海清	11:05
13							
14							
15	45	315	3	21	李永保	陈伟华	6:00
16							
17	40	280	3	21	李永保	苗海清	6:00
18							
19	45	315	3	21	李永保	苗海清	11:25
20							
21							
22	50	350	2	14	李永保	陈伟华	5:55
23							
24	40	280	2	14	李永保	苗海清	6:10
25							
26	48	336	3	21	李永保	苗海清	11:05
27							
28							
29	60	420	2	14	李永保	陈伟华	6:00
30							
31	40	280	2	14	李永保	苗海清	6:00

第二联 产生单位

图 89 2024 年危废转移联单 (1 月)



危险废物转移联单 (医疗废物专用)

医疗卫生机构名称:

北京和顺康康北儿童医院有限公司

医疗废物处置单位:

时间: 2024 年 2 月

日期	感染性废物及其他		损伤性废物		医疗卫生机构 交接人员签名	废物运送人员 签名	交接时间
	体积(箱)	重量(kg)	体积(盒)	重量(kg)			
1							
2	40	280	5	35	唐小伟	孙德军	11:55
3							
4							
5	45	315	5	35	唐小伟	陈富军	12:50
6							
7	35	245	5	35	唐小伟	孙德军	6:56
8							
9	25	175	5	35	唐小伟	孙德军	5:40
10							
11							
12	30	210	3	21	唐小伟	孙德军	1:00
13							
14	20	140	7	49	唐小伟	孙德军	6:00
15							
16	60	420	6	42	唐小伟	孙德军	10:15
17							
18							
19	45	315	5	35	唐小伟	孙德军	1:50
20							
21	50	350	9	63	唐小伟	孙德军	4:15
22							
23	50	350	6	42	唐小伟	孙德军	11:20
24							
25							
26	45	315	5	35	唐小伟	孙德军	6:10
27							
28	40	280	3	21	唐小伟	孙德军	6:35
29							
30							
31							

第二联 产生单位

图 90 2024 年危废转移联单 (2 月)

危险废物转移联单 (医疗废物专用)



医疗卫生机构名称：
医疗废物产生单位：

北京和睦家东北女儿医院有限公司

时间：2024 年 3 月

日期	感染性废物及其他		损伤性废物		医疗卫生机构 交接人员签名	废物运送人员 签名	交接时间
	体积(箱)	重量(kg)	体积(盒)	重量(kg)			
1					廖小伟	陈静	
2							
3							
4	75	525	4	28	廖小伟	陈静	15:15
5							
6	40	280	2	14	廖小伟	陈静	11:50
7							
8	30	210	3	21	廖小伟	陈静	5:04
9							
10							
11	56	392	4	28	廖小伟	陈静	15:10
12							
13	70	490	3	21	廖小伟	陈静	11:40
14							
15	45	315	5	35	廖小伟	陈静	12:40
16							
17							
18	50	350	6	42	廖小伟	陈静	6:00
19							
20	45	315	5	35	廖小伟	陈静	10:00
21							
22	40	280	5	35	廖小伟	陈静	11:20
23							
24							
25	50	350	5	35	廖小伟	陈静	5:40
26							
27	25	175	4	28	廖小伟	陈静	6:15
28							
29	45	315	2	14	廖小伟	陈静	1:15
30							
31							

第一联 产生单位

图 91 2024 年危废转移联单 (3 月)

危险废物转移联单 (医疗废物专用)

医疗卫生机构名称:

北京和睦家医疗有限公司

医疗废物处置单位:

时间: 2024 年 4 月

日期	感染性废物及其他		损伤性废物		医疗卫生机构	废物运送人员	交接时间
	体积(箱)	重量(kg)	体积(盒)	重量(kg)	交接人员签名	签名	
1	55	385	3	21	唐小伟	刘悦	06:10
2							
3	65	435	3	21	唐小伟	刘悦	06:15
4							
5	50	350	4	24	唐小伟	刘悦	06:14
6							
7							
8	47	343	2	14	唐小伟	刘悦	06:10
9							
10	49	380	2	14	唐小伟	刘悦	06:10
11							
12	40	280	2	14	唐小伟	刘悦	06:15
13							
14							
15	55	385	5	35	唐小伟	刘悦	06:15
16							
17	65	435	5	35	唐小伟	刘悦	06:15
18							
19	40	280	4	24	唐小伟	刘悦	06:15
20							
21							
22	55	385	3	21	唐小伟	刘悦	06:15
23							
24	40	280	6	42	唐小伟	刘悦	06:15
25							
26	40	280	7	47	唐小伟	刘悦	06:15
27							
28							
29	55	385	4	28	唐小伟	刘悦	06:10
30							
31							

第二联

产生单位

图 92 2024 年危废转移联单 (4 月)

危险废物转移联单 (医疗废物专用)



医疗卫生机构名称:

济南和胜康育北妇女儿童医院有限公司

时间: 2024年 5 月

日期	感染性废物及其他		损伤性废物		医疗卫生机构 交接人员签名	废物运送人员 签名	交接时间
	体积(箱)	重量(kg)	体积(盒)	重量(kg)			
1	1	300	2	15	李永保	刘悦	6:10
2							
3	50	350	4	25	李永保	刘悦	5:40
4							
5							
6	45	315	2	14	李永保	刘悦	6:10
7							
8	30	210	5	35	李永保	刘悦	6:10
9							
10	35	245	4	28	李永保	刘悦	5:55
11							
12							
13	40	280	4	18	李永保	刘悦	6:10
14							
15	45	315	3	21	李永保	刘悦	6:11
16							
17	55	395	5	35	李永保	刘悦	5:51
18							
19							
20	55	385	5	35	李永保	刘悦	6:10
21							
22	50	350	2	14	李永保	刘悦	6:10
23							
24	55	385	5	35		刘悦	5:45
25							
26							
27	55	385	5	35	李永保	刘悦	6:15
28							
29	40	280	5	35	李永保	刘悦	6:10
30	28	196	2	14	李永保	陈常景	6:10
31	10	136	2	14	李永保	刘悦	5:52

第二联
产生单位

图 93 2024 年危废转移联单 (5 月)

危险废物转移联单 (医疗废物专用)

医疗废物处理有限公司
医疗卫生机构名称：
医疗废物处置单位：

北京和顺家亲北儿医院有限公司

时间：2024年6月

日期	感染性废物及其他		损伤性废物		医疗卫生机构 交接人员签名	废物运送人员 签名	交接时间
	体积(箱)	重量(kg)	体积(盒)	重量(kg)			
1							
2							
3	35	385	5	35	唐小保	刘悦	06:10
4							
5	60	670	2	14	唐小保	刘悦	06:15
6							
7	65	755	5	35	唐小保	刘悦	06:15
8							
9							
10	60	670	2	14	唐小保	刘悦	06:15
11							
12	45	315	5	35	唐小保	刘悦	06:10
13							
14	40	280	5	35	唐小保	刘悦	06:10
15							
16							
17	55	385	5	35	唐小保	刘悦	06:15
18							
19	50	310	5	35	唐小保	刘悦	06:10
20							
21	55	385	4	28	唐小保	刘悦	06:15
22							
23							
24	55	385	5	35	唐小保	刘悦	06:15
25							
26	45	315	4	28	唐小保	刘悦	06:10
27							
28	50	310	2	14	唐小保	刘悦	06:10
29							
30							
31							

第二联
产生单位

图 94 2024 年危废转移联单 (6 月)

危险废物转移联单 (医疗废物专用)



北京和睦家医疗有限公司

时间: 2024 年 7 月

日期	感染性废物及其他		损伤性废物		医疗卫生机构 交接人员签名	废物运送人员 签名	交接时间
	体积(箱)	重量(kg)	体积(盒)	重量(kg)			
1	50	350	4	28	李永保	钱永峰	5:40
2							
3	53	371	5	35	李永保	李永峰	6:09
4							
5	15	455	6	42	李永保	钱永峰	5:52
6							
7							
8	15	385	5	35	李永保	钱永峰	6:01
9							
10	48	336	2	14	李永保	李永峰	6:15
11							
12	55	755	2	14	李永保	钱永峰	5:00
13							
14	64	448	3	21	李永保	钱永峰	6:00
15	64	448	3	21	李永保	钱永峰	6:00
16							
17	45	315	3	21	李永保	李永峰	6:32
18							
19	45	315	2	14	李永保	钱永峰	5:55
20							
21							
22	63	441	3	21	李永保	钱永峰	6:50
23							
24	50	350	5	35	李永保	李永峰	6:35
25							
26	40	280	6	42	李永保	钱永峰	5:40
27							
28							
29	70	490	4	28	李永保	钱永峰	5:40
30							
31	44	308	3	21	李永保	李永峰	6:32

第二联 产生单位

图 95 2024 年危废转移联单 (7 月)

危险废物转移联单 (医疗废物专用)

北京市固体废物环境管理
医疗卫生机构名称:
医疗废物处置单位:

北京和睦家医院有限公司

时间: 2024 年 8 月


序号 日期	感染性废物及其他		损伤性废物		医疗卫生机构 交接人员签名	废物运送人员 签名	交接时间
	体积(箱)	重量(kg)	体积(盒)	重量(kg)			
1							
2	50	330	2	14	李永伟	陈志杰	5:52
3							
4							
5	67	469	3	21	李永伟	陈永华	6:00
6							
7	48	336	3	21	李永伟	陈永华	6:35
8							
9	35	245	5	35	李永伟	陈志杰	5:45
10							
11							
12	65060	350800	5	35	李永伟	陈永华	5:50
13							
14	40	280	5	35	李永伟	陈永华	6:35
15							
16	45	315	5	21	李永伟	陈志杰	5:50
17							
18							
19	65	455	4	28	李永伟	陈永华	10:30
20							
21	40	280	2	14	李永伟	陈永华	6:42
22							
23	40	280	5	35	李永伟	陈志杰	5:55
24							
25							
26	65	455	3	21	李永伟	陈永华	6:00
27							
28	45	315	2	14	李永伟	陈永华	6:40
29							
30	40	280	6	42	李永伟	陈志杰	5:55
31							

第二联

产生单位

图 96 2024 年危废转移联单 (8 月)

危险废物转移联单 (医疗废物专用)



医疗卫生机构名称: 北京和睦家医院有限公司
医疗废物产生日期: 2024年9月

时间: 2024年9月

日期	感染性废物及其他		损伤性废物		医疗卫生机构 交接人员签名	废物运送人员 签名	交接时间
	体积(箱)	重量(kg)	体积(盒)	重量(kg)			
1	54	764	2	14	唐小伟	钱永华	
2	54	378	2	14	唐小伟	钱永华	
3							
4	12	5470	2	14	唐小伟	李振兴	4.42
5							
6	60	420	3	21	唐小伟	钱永华	4.40
7							
8							
9	67	489	3	21	唐小伟	钱永华	5.30
10							
11	67	329	3	21	唐小伟	李振兴	6.39
12							
13	40	250	4	28	唐小伟	钱永华	5.28
14							
15							
16	29	203	1	7	唐小伟	钱永华	5.40
17							
18	70	490	3	21	唐小伟	李振兴	6.20
19							
20	40	250	4	28	唐小伟	钱永华	6.28
21							
22							
23	60	420	7	14	唐小伟	钱永华	6.00
24							
25	65	455	5	35	唐小伟	李振兴	6.30
26							
27	40	250	6	42	唐小伟	钱永华	5.50
28							
29							
30	40	560	6	42	唐小伟	钱永华	5.45
31							

第二联 产生单位

图 97 2024 年危废转移联单 (9 月)

危险废物转移联单 (医疗废物专用)

医疗卫生机构名称:

医疗废物处置单位:

杭州和睦家医疗有限公司

时间: 2024 年 10 月

日期	感染性废物及其他		损伤性废物		医疗卫生机构 交接人员签名	废物运送人员 签名	交接时间
	体积(箱)	重量(kg)	体积(盒)	重量(kg)			
1							
2	45	315	3	21	唐小伟	高娟	6:45
3							
4	30	210	3	21	唐小伟	高娟	6:10
5							
6							
7	30	210	8	56	唐小伟	王亚非	6:10
8							
9	53	371	5	35	唐小伟	钱小华	6:15
10							
11	16	112	4	28	唐小伟	陈富华	6:20
12							
13							
14	15	105	5	35	唐小伟	王亚非	6:10
15							
16	41	287	5	35	唐小伟	钱小华	11:20
17							
18	10	70	3	21	唐小伟	陈富华	6:15
19							
20							
21	65	455	5	35	唐小伟	曹振东	6:16
22							
23	40	280	5	35	唐小伟	钱小华	6:10
24							
25	42	294	3	21	唐小伟	陈富华	6:10
26							
27							
28	80	560	6	42	唐小伟	曹振东	6:30
29							
30	36	252	3	21	唐小伟	钱小华	6:10
31							

第二联

产生单位

图 98 2024 年危废转移联单 (10 月)

危险废物转移联单
(医疗废物专用)


 医疗卫生机构名称: 郑州市安胎北儿童医院有限公司
 医疗废物暂存地点: 郑州市安胎北儿童医院有限公司

时间: 2024 年 11 月 8

日期	感染性废物及其他		损伤性废物		医疗卫生机构 交接人员签名	废物运送人员 签名	交接时间
	体积(箱)	重量(kg)	体积(盒)	重量(kg)			
1	50	200	5	35	唐小伟	陈高景	6:25
2							
3							
4	63	441	3	21	唐小伟	李凯兴	6:26
5							
6	40	280	2	10	唐小伟	钱永华	6:09
7							
8	44	308	2	14	唐小伟	陈高景	6:15
9							
10							
11	80	560	5	35	唐小伟	李凯兴	6:33
12							
13	40	280	4	28	唐小伟	钱永华	6:11
14							
15	46	322	4	28	唐小伟	陈高景	6:10
16							
17							
18	65	455	5	35	唐小伟	李凯兴	6:21
19							
20	52	364	5	35	唐小伟	钱永华	6:11
21							
22	44	308	4	28	唐小伟	陈高景	6:10
23							
24							
25	67	469	6	42	唐小伟	李凯兴	6:20
26							
27	50	350	5	35	唐小伟	钱永华	6:10
28							
29	41	287	5	35	唐小伟	陈高景	6:15
30							
31							

第二联 产生单位

图 99 2024 年危废转移联单 (11 月)

危险废物转移联单 (医疗废物专用)



医疗卫生机构名称:

医疗废物产生单位:

北京市合利家卫生服务有限公司

时间: 2024年12月

日期	感染性废物及其他		损伤性废物		医疗卫生机构 交接人员签名	废物运送人员 签名	交接时间
	体积(箱)	重量(kg)	体积(盒)	重量(kg)			
1							
2	70	490	3	21	李永保	李永保	6:21
3							
4	40	280	5	25	李永保	李永保	6:00
5							
6	25	175	5	25	李永保	李永保	6:00
7							
8							
9	74	518	6	30	李永保	李永保	6:24
10							
11	50	350	3	15	李永保	李永保	6:00
12							
13	62	434	4	20	李永保	李永保	6:00
14							
15							
16	75	525	5	25	李永保	李永保	6:25
17							
18	42	294	4	20	李永保	李永保	6:00
19							
20	50	350	5	25	李永保	李永保	6:10
21							
22							
23	80	560	3	15	李永保	李永保	6:25
24							
25	40	280	4	20		李永保	6:00
26							
27	60	420	6	30	李永保	李永保	6:00
28							
29							
30	76	532	5	25	李永保	李永保	6:22
31							

第二联 产生单位

图 100 2024 年危废转移联单 (12 月)

危险废物处置合同

项目名称: 危险废物无害化处置技术服务

委托方 (甲方): 北京和睦家京北妇儿医院有限公司

受托方 (乙方): 北京生态岛科技有限责任公司

签订地点: 北京市房山区

有效期限: 2025年09月01日至2026年08月31日



P102025006935

图 101 危废处置合同

2.4 噪声防治

未要求噪声，该项指标不参评。

3 移动排放源结构及排放

3.1 车辆运输和通勤

企业不涉及车辆运输和通勤车辆，该项指标不参评。

3.2 场内非道路移动机械

企业不使用场内非道路移动机械，该项指标不评价。

4 节能减碳

4.1 碳市场履约

企业未纳入碳市场管理的企业，本项不参评。

4.2 碳排放强度

企业不属于北京市重点碳排放及一般报告的单位，本项不参评。

5 环境管理

5.1 清洁生产

企业近五年未开展清洁生产审核。

5.2 环境管理制度

企业已建立完善的环境管理制度、环境管理手册、程序文件及作业文件齐全。

医院环境管理制度

一、总则

为维护医院整体环境整洁卫生，保障患者与医务人员健康安全，预防和控制医院感染，依据国家相关法律法规及卫生行业标准，结合本院实际制定本制度。全院员工应自觉遵守社会公德，共同维护医疗环境秩序。

二、管理组织架构

1. 成立环境卫生管理领导小组，由总务科、院感科、护理部、医务科及物业公司负责人组成，总务科牵头统筹协调。
2. 实行三级管理机制：领导小组制定战略规划→职能部门（总务科、护理部）制定考核标准→物业公司具体执行清洁消毒工作。
3. 每季度召开联席会议，分析环境监测数据，优化管理流程。

三、区域责任分工

区域类型	责任主体	清洁标准
公共区域	物业公司	地面每日湿式清扫 2 次，垃圾日产日清
临床科室	科室医务人员	诊室设备每日擦拭，床单元一患一消
重点部门	专项管理组	手术室按三区管理，每日紫外线消毒
医疗废物	专职人员	分类收集、密闭转运、规范处置

四、核心管理制度

（一）清洁消毒规范

1. 日常清洁：采用湿式清扫法，重点区域（ICU、产房等）增加清洁频次至每日 4 次
2. 消毒要求：
 - 物体表面：含氯消毒剂 500mg/L 擦拭，作用 30 分钟
 - 空气消毒：紫外线灯照射≥30 分钟/日，记录累计时长
 - 终末消毒：传染病患者出院后实施“三喷两擦”流程
3. 设备管理：
 - 保洁工具分区使用，颜色标识管理（红色-污染区/蓝色-潜在污染区/绿色-清洁区）
 - 清洁设备每月维护保养，建立档案记录

（二）医疗废物管理

1. 严格执行《医疗废物分类目录》，设置五类收集容器：

图 102 环境管理制度

医院环境管理手册

一、总则

为规范医院环境管理，降低院内感染风险，保障医疗质量与患者安全，依据《医疗机构环境卫生标准》《医疗废物管理条例》等法规，结合医院实际制定本手册。全院职工、患者及来访者须共同遵守，构建安全、清洁、有序的诊疗环境。

二、个人卫生与防护规范

（一）医护人员行为准则

1. **仪容仪表：**工作服每日清洁，鞋底无污渍；长发束起，指甲长度 ≤ 3 毫米，禁止佩戴首饰进入无菌区。
2. **手卫生：**
 - **关键时点：**接触患者前/后、无菌操作前、接触体液后、触碰患者环境后、离开病房后。
 - **操作标准：**优先用无菌皂清洗 ≥ 20 秒，覆盖指缝、指尖等部位；无法清洗时使用酒精消毒剂揉搓 ≥ 20 秒。
3. **防护用品使用：**
 - 进入无菌区或进行侵入性操作时，佩戴口罩、帽子、手套、护目镜/面屏，使用后按规范处置。
 - 呼吸道礼仪：咳嗽、打喷嚏时用纸巾遮掩，立即洗手或消毒。

（二）患者及来访者要求

1. 佩戴口罩，遵循手卫生指引，按标识就诊、探访。
2. 个人健康问题影响工作时，如实报告并请假治疗，避免带病活动。

三、环境清洁与消毒管理

（一）重点区域清洁

1. **高频接触点：**门把手、床侧桌、呼叫器、轮椅等每日清洁消毒 ≥ 2 次。
2. **清洁频次：**
 - 日常清洁：表面去污、擦拭、消毒。
 - 深度清洁：按排班制度执行，重点区域增加频次。
3. **清洁剂使用：**严格按产品说明配比，禁止混用；清洁工具分区使用，防止交叉污染。

图 103 环境管理手册

医院环境程序文件

一、目的

为规范医院环境管理工作，保障患者、医护人员及公众健康，防止交叉感染、环境污染及职业暴露风险，依据《医疗机构消毒技术规范》《医疗废物管理条例》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等法规，结合医院实际，制定本程序文件。

二、适用范围

适用于医院内所有公共区域（如走廊、电梯间、楼梯间）、诊疗区域（如病房、手术室、急诊室）、办公区域及后勤支持区域的环境清洁、消毒及医疗废物管理。

三、职责分工

1. 保洁部门

- 制定并执行环境清洁消毒标准及工作流程。
- 定期组织保洁人员培训与考核，确保操作规范。
- 监督医疗废物分类、收集、暂存及转运流程。
-

2. 临床科室

- 配合保洁部门完成区域清洁消毒，提供必要支持（如医疗垃圾分类指导）。
- 监督本科室环境卫生，及时反馈问题。
-

3. 保洁人员

- 严格按流程执行清洁消毒任务，佩戴个人防护装备（PPE）。
- 分类收集医疗废物，确保无泄漏、无混放。
- 定期接受安全操作培训，遵守职业道德及工作纪律。

四、环境清洁消毒标准操作程序（SOP）

（一）日常清洁流程

1. 时间安排

图 104 环境程序文件

医院环境作业文件

一、总则

医院清洁保洁是医疗服务体系的重要组成部分，需围绕“预防交叉感染”核心，遵循分区管理、流程规范、工具专用、可追溯原则，实现清洁与消毒双重目标。本文件依据《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》（WST）、《消毒管理办法》等国家标准编制。

二、基础管理要求

1. 人员资质与培训

- **资质要求：**保洁人员需持有效健康证明（无传染性疾病），新员工通过岗前考核（院感知识、清洁流程、垃圾分类、安全操作），在岗员工每年至少复训1次。
- **培训内容：**涵盖院感控制、清洁技术、安全防护、服务规范四大模块。

2. 着装与个人防护

- **基本着装：**统一长袖易清洗工作服，每日更换，禁止穿工作服进入食堂、卫生间。
- **防护用品：**
 - 污染区（病房、卫生间）：戴一次性橡胶手套、医用外科口罩；
 - 锐器处理：戴防刺手套；
 - 手术部清洁：穿无菌隔离衣、N95口罩、护目镜。
- **手卫生：**清洁前后、接触污染物后、脱防护用品后需用流动水肥皂洗手（或速干手消毒剂），遵循“七步洗手法”，时间≥15秒。

3. 分区管理原则

按感染风险等级划分三类区域，实行“工具专用、流程分离”：

区域类型	范围示例	清洁要求
清洁区	行政办公室、 医护更衣室	用蓝色工具，仅清洁，无需常规消毒
潜在污染区	门诊走廊、护 士站	用绿色工具，每日清洁2次，高频表面每 2小时消毒1次
污染区	诊室、病房、 卫生间	用红色工具，每日清洁3次，随时消毒 （遇污染时），终末消毒需强化

图 105 环境作业文件

5.3 突发环境事件和生态环境行政处罚

我单位近三年内未发生突发环境事件、未受到市区两级生态环境部门行政处罚条件。

**信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号: 202512081541255740E628
生成时间: 2025年12月08日 16:41:25

扫一扫



核验码

公共信用信息概览

北京和睦家京北妇儿医院有限公司

存续 守信激励对象

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91110105MA01B38X7D	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	吴启楠
企业类型	---	成立日期	2018-03-28
住所	北京市朝阳区北苑路甲170号院1号楼		

信用信息概要

行政管理	58条	诚实守信	2条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	0条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条

报告生成日期	2025年12月08日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心
--------	-------------	--------	-----------------

图 106 信用中国截图

